

## SECRETARIA DE ENERGIA

### **NORMA Oficial Mexicana NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.- Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE).

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

JUAN CRISTOBAL MATA SANDOVAL, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos y FRANCISCO RAMOS GOMEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, con fundamento en los artículos 33 fracciones VIII y IX, 34 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones X y XII, 41, 43, 44, 46, 47 penúltimo párrafo y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c, 34 fracción XXII y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; 3o. fracciones I, X y XII del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía; 1o. del Acuerdo por el que se delega en favor del Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, las facultades para presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, así como expedir las normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre y 29 de octubre de 1999, respectivamente; 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, y

#### CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del sector energético;

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario;

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-ENER/SCFI-2007, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado; lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2008, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso;

Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana y la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados por los citados Comités Consultivos, realizándose las modificaciones procedentes mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2008, y

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente:

#### **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO**

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de junio de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, **Juan Cristóbal Mata Sandoval**.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, **Francisco Ramos Gómez**.- Rúbrica.

**NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-ENER/SCFI-2008, EFICIENCIA ENERGETICA  
Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO.  
LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO**

Esta Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio (CCNNSUICPC) y el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas:

- ASESORIA Y PRUEBAS A EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, S.A. DE C.V. (APEESA)
- ASHRAE, CAPITULO MEXICO
- ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DEL RAMO DE INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCION, A.C. (AMERIC)
- ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMESTICOS A.C. (ANFAD)
- ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (ANCE)
- CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V.
- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
- DIRECCION GENERAL DE NORMAS (DGN)
- FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDE)
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS (IIE)
- LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.
- METROLOGIA Y PRUEBAS, S.A. DE C.V.
- PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA DEL SECTOR ELECTRICO (PAESE)
- RADSON DE MEXICO S.A. DE C.V.
- RHEEM DE MEXICO, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO
- SAMSUNG ELECTRONICS CORPORATIVO S.A. DE C.V.
- TRANE-IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V., DIVISION AIRE ACONDICIONADO
- YORK MEXICO, S.A. DE C.V.

**0. Introducción**

**1. Objetivo**

**2. Campo de aplicación**

**3. Referencias**

**4. Definiciones**

**4.1** Acondicionador de aire tipo cuarto

**4.2** Acondicionador de aire tipo cuarto consola

**4.3** Acondicionador de aire tipo cuarto dividido

**4.4** Aislamiento principal

**4.5** Aislamiento reforzado

**4.6** Aislamiento suplementario (aislamiento de protección)

**4.7** Aparato

**4.8** Aparato clase 0

**4.9** Aparato clase 0I

**4.10** Aparatos clase I

**4.11** Aparatos clase II

**4.12** Aparatos clase III

**4.13** Calorímetro de cuarto

- 4.14 Carga normal
- 4.15 Ciclo inverso
- 4.16 Claro
- 4.17 Corriente nominal
- 4.18 Cuerpo
- 4.19 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire
- 4.20 Flujo de calor fugado
- 4.21 Frecuencia nominal
- 4.22 Herramienta
- 4.23 Igualador de presiones
- 4.24 Intervalo de tensiones nominales
- 4.25 Medio ambiente
- 4.26 Medio circundante
- 4.27 Operación continua
- 4.28 Operación intermitente
- 4.29 Ranura lateral
- 4.30 Relación de Eficiencia Energética (REE)
- 4.31 Tensión de seguridad extrabaja
- 4.32 Tensión nominal
- 4.33 Termostato
- 5. Clasificación
- 6. Especificaciones
  - 6.1 Eficiencia energética
  - 6.2 Seguridad al usuario
- 7. Muestreo
- 8. Métodos de prueba
  - 8.1 Eficiencia energética
    - 8.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba
    - 8.1.2 Condiciones de prueba
    - 8.1.3 Procedimiento
    - 8.1.4 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro
    - 8.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro
    - 8.1.6 Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE)
  - 8.2 Seguridad al usuario
    - 8.2.1 Tensión de prueba
    - 8.2.2 Instrumentos de medición y equipo de prueba
    - 8.2.3 Protección contra choque eléctrico
      - 8.2.3.1 Dedo y aguja de prueba
      - 8.2.3.2 Flechas de perillas y similares
      - 8.2.3.3 Falla eventual de aislamiento
      - 8.2.3.4 Construcción de agarraderas
      - 8.2.3.5 Riesgo de capacitores cargados

- 8.2.4** Arranque de aparatos operados por motor
  - 8.2.4.1** Arranque de motores
  - 8.2.4.2** Corriente de arranque
  - 8.2.4.3** Protectores de sobrecarga
- 8.2.5** Potencia de entrada
  - 8.2.5.1** Desviaciones permitidas en potencia
  - 8.2.5.2** Corriente de entrada
- 8.2.6** Calentamiento
  - 8.2.6.1** Incrementos de temperatura
  - 8.2.6.2** Condiciones de descarga térmica
  - 8.2.6.3** Tensiones desfavorables en aparatos operados por motor
  - 8.2.6.4** Tensiones desfavorables en aparatos combinados
  - 8.2.6.5** Tiempos nominales de operación
  - 8.2.6.6** Incremento de temperatura permisible
- 8.2.7** Condiciones de operación bajo sobrecarga de aparatos con elementos calefactores
  - 8.2.7.1** Aparatos con elementos calefactores
  - 8.2.7.2** Preparación de la muestra y comprobación de límites de sobrecarga
- 8.2.8** Aislamiento eléctrico y corriente de fuga a la temperatura de operación
  - 8.2.8.1** Condiciones generales
  - 8.2.8.2** Corriente de fuga
- 8.2.9** Resistencia a la humedad
  - 8.2.9.1** Cámara de humedad
- 8.2.10** Resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica y corriente de fuga (en frío)
  - 8.2.10.1** Resistencia de aislamiento
  - 8.2.10.2** Prueba de rigidez dieléctrica
  - 8.2.10.3** Corriente de fuga
- 8.2.11** Condiciones anormales de operación
  - 8.2.11.1** Condiciones generales.
  - 8.2.11.2** Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada
  - 8.2.11.3** Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada con variación de tensión
  - 8.2.11.4** Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada y controles de temperatura en cortocircuito
  - 8.2.11.5** Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada
  - 8.2.11.6** Límites de temperatura en aparatos operados por motor
- 8.2.12** Estabilidad y riesgo de lesiones por operación mecánica
  - 8.2.12.1** Prueba de riesgos mecánicos
- 8.2.13** Construcción
  - 8.2.13.1** Posiciones de uso normal
  - 8.2.13.2** Ajuste de tensiones
  - 8.2.13.3** Ajuste del termostato
  - 8.2.13.4** Aislamiento eléctrico adecuado
  - 8.2.13.5** Prueba de fuerza axial en manijas, perillas y similares

- 8.2.13.6** Piezas protectoras contra sobrecalentamiento
    - 8.2.13.7** Flexión de elementos calefactores.
    - 8.2.13.8** Instalación adecuada de conexiones eléctricas
- 9.** Criterios de aceptación
  - 9.1** Eficiencia energética
  - 9.2** Seguridad al usuario
- 10.** Etiquetado e Información comercial
  - 10.1** Etiquetado de Eficiencia Energética
    - 10.1.1** Permanencia
    - 10.1.2** Ubicación
    - 10.1.3** Información
    - 10.1.4** Dimensiones
    - 10.1.5** Distribución de la información y colores
  - 10.2** Información Comercial
- 11.** Verificación y vigilancia
- 12.** Evaluación de la conformidad
- 13.** Bibliografía
- 14.** Concordancia con normas internacionales
- 15.** Transitorios
  - Apéndice A
  - Apéndice B
  - Apéndice C
  - Apéndice D
  - Apéndice E
  - Apéndice F
  - Apéndice G

## 0. Introducción

La presente Norma Oficial Mexicana establece la actualización del método de prueba y los valores de la Relación de Eficiencia Energética (REE) para acondicionadores de aire tipo cuarto, ambos han sido fijados como resultado de los avances tecnológicos y las condiciones actuales del mercado nacional e internacional.

Por otra parte, a la presente Norma Oficial Mexicana se incorporan requisitos de seguridad al usuario; lo anterior integrado a la eficiencia energética, permite proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente, así como la preservación de los recursos naturales.

## 1. Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los métodos de prueba de la Relación de Eficiencia Energética (REE), así como las especificaciones de seguridad al usuario y los métodos de prueba aplicables para verificar dichas especificaciones. Asimismo, establece el tipo de información que debe llevar la etiqueta de Eficiencia Energética, que adicionalmente al mercado, deben de llevar los aparatos objeto de esta norma que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

## 2. Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana aplica a los acondicionadores de aire tipo cuarto nuevos, con o sin calefacción, con condensador enfriado por aire y con capacidades de enfriamiento hasta de 10 600 watts, nacionales y extranjeros que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. No aplica para acondicionadores de aire tipo cuarto divididos<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Los acondicionadores de aire tipo cuarto divididos se conocen como mini-split.

### 3. Referencias

Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana debe de consultarse y aplicarse las siguientes normas oficiales mexicanas:

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

### 4. Definiciones

Para efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones. Cuando se usen los términos tensión y corriente debe entenderse que se trata de magnitudes eléctricas y de valores eficaces (raíz cuadrática media, rcm).

Donde se utilice el término motor, incluye también a las unidades de accionamiento magnético.

#### 4.1 Acondicionador de aire tipo cuarto

Aparato diseñado para extraer calor y humedad del aire de un cuarto cerrado, que se instala a través de una ventana o pared externa, pudiendo también contar con medios para ventilación, extracción y calefacción de aire.

#### 4.2 Acondicionador de aire tipo cuarto consola

Se refiere al acondicionador de aire que está diseñado para instalarse a través de las paredes y a nivel de piso. Cuentan con la misma configuración de componentes internos que el resto de acondicionadores de aire tipo cuarto, teniendo la característica de no contar con ranuras laterales<sup>2</sup>.

#### 4.3 Acondicionador de aire tipo cuarto dividido

Se refiere al acondicionador de aire en el cual la unidad condensadora y la unidad evaporadora se encuentran ensambladas dentro de gabinetes separados.

#### 4.4 Aislamiento principal

Aislamiento que se aplica a las partes vivas para asegurar protección principal contra los choques eléctricos.

#### 4.5 Aislamiento reforzado

Es un sistema de aislamiento simple aplicado a las partes vivas, el cual proporciona un grado de protección contra choque eléctrico equivalente a un aislamiento doble bajo las condiciones especificadas en esta Norma.

El término "Sistema de aislamiento" no implica que el aislamiento deba ser una pieza homogénea, éste puede comprender varias capas que no puedan ser probadas individualmente como aislamiento suplementario o principal.

#### 4.6 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección)

Es un aislamiento independiente, provisto además del aislamiento principal, a manera de garantizar protección contra choque eléctrico, en la eventualidad de falla del aislamiento principal.

#### 4.7 Aparato

Se refiere a los acondicionadores de aire tipo cuarto que se indican en el capítulo 2.

#### 4.8 Aparato clase 0

Es un aparato que tiene un aislamiento principal, pero no doble aislamiento reforzado en todas sus partes y sin provisión para conectar la tierra. Los aparatos clase 0 pueden ser:

- Con envolvente aislante. Es un aparato que tiene gabinete de material aislante, el cual puede formar una parte o el total del aislamiento principal.
- Si un aparato con gabinete de material aislante tiene provisión para partes internas aterrizadas, éste debe considerarse como clase 0I o clase I.
- Con envolvente metálico. Es un aparato que tiene un gabinete metálico que esté separado de las partes vivas por un aislamiento principal.

Los aparatos clase 0, pueden tener partes con aislamiento doble o con aislamiento reforzado, o partes que operen con tensiones de seguridad extrabajas.

<sup>2</sup> Los acondicionadores de aire tipo cuarto consola, se conocen como Packed Terminal Air Conditioners (PTAC).

**4.9 Aparato clase 0I**

Son los aparatos que reúnen las características siguientes:

- Como mínimo con aislamiento principal en todas sus partes.
- Provisto con una terminal para tierra, con un cable de alimentación sin conductor para tierra.

**4.10 Aparatos clase I**

Son los aparatos que reúnen las características siguientes:

- Como mínimo con aislamiento principal en todas sus partes.
- Provisto con una terminal de tierra o contacto de tierra.
- Si están diseñados para conectarse por medio de un cable de alimentación provistos con una entrada con contacto de tierra, o con cable de alimentación no retirable con conductor a tierra y una clavija con contacto de tierra.

**4.11 Aparatos clase II**

Son los aparatos en los cuales la protección contra choque eléctrico, no se basa únicamente en el aislamiento principal, pero en los cuales se proveen con precauciones adicionales de seguridad, tal como un aislamiento doble o aislamiento reforzado y sin provisión para conectar a tierra.

Tales aparatos pueden ser uno de los tipos siguientes:

**1)** Con envoltente aislante.- Es un aparato que tiene un gabinete de material aislante durable y prácticamente continuo, el cual envuelve todas las partes metálicas, con excepción de algunas partes metálicas pequeñas, como placa de datos, tornillos y remaches, las cuales quedan aisladas de las partes vivas con un aislamiento reforzado como mínimo.

**2)** Con envoltente metálico.- Es un aparato que tiene un gabinete metálico prácticamente continuo, en el cual se usa en todas sus partes un aislamiento doble, excepto para aquellas partes donde se usa aislamiento reforzado, porque la aplicación de un aislamiento doble es impracticable.

**3)** Con envoltente combinado.- (Aislante-metálico). Es una combinación de los tipos 1) y 2).

El gabinete de un aparato clase II de envoltente aislante, puede formar una parte o la totalidad del aislamiento suplementario o del aislamiento reforzado. Si un aparato con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado tiene en todas sus partes una provisión para tierra, se debe clasificar como clase I o clase 0I. Los aparatos clase II pueden tener partes operando a tensiones de seguridad extrabajas.

**4.12 Aparatos clase III**

Son los aparatos en los cuales la protección contra choque eléctrico, se basa en la alimentación a tensión de seguridad extrabaja y en los cuales, no se generan tensiones mayores que las tensiones de seguridad extrabajas.

Los aparatos diseñados para ser operados a tensiones de seguridad extrabajas y que tengan circuitos internos que operen a tensiones diferentes de las tensiones de seguridad extrabajas, no se incluyen en esta clase.

**4.13 Calorímetro de cuarto**

Instalación utilizada para la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) en los aparatos objeto de esta Norma, la cual consiste en un cuarto dividido por una pared en dos compartimentos, denominados lado interno y lado externo.

En dichos compartimentos se establecen las condiciones de temperatura y humedad que se requieren para la prueba. El calorímetro de cuarto puede ser tipo ambiente balanceado o calibrado.

**4.14 Carga normal**

Es la carga que debe aplicarse a un aparato operado por motor, de tal forma que el esfuerzo impuesto corresponda a aquel que ocurre bajo condiciones de uso normal, teniendo en cuenta cualquier indicación de operación a corto tiempo o intermitente, con los elementos calefactores operando como en uso normal, si lo hay.

**4.15 Ciclo inverso**

Se refiere al ciclo inverso del acondicionador de aire, mediante el cual el mismo puede operar como un calefactor.

**4.16 Claro**

Es la distancia más corta entre dos partes conductoras o entre una parte conductora y la superficie envolvente del equipo, medida a través de aire.

La superficie envolvente es la superficie exterior del gabinete, considerando también aquella en la que fue colocada una lámina metálica delgada en contacto con superficies accesibles de material aislante.

**4.17 Corriente nominal**

Es la corriente a tensión nominal especificada en el aparato por el fabricante.

**4.18 Cuerpo**

El término "cuerpo" incluye: todas las partes metálicas accesibles, flechas de manija, perillas, asas y partes similares, así como todas las superficies accesibles de material aislante que para propósitos de prueba se cubren con láminas delgadas; no incluye las partes metálicas no accesibles.

**4.19 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire**

Es la capacidad total disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en W.

**4.20 Flujo de calor fugado**

Se refiere al flujo de calor que se transfiere a través de paredes, techos y pisos de los compartimentos del calorímetro, en W.

**4.21 Frecuencia nominal**

Es la frecuencia especificada en el aparato por el fabricante.

**4.22 Herramienta**

Para el propósito de esta Norma, es un desarmador (destornillador) o cualquier otro objeto que pueda usarse para accionar un tornillo o medio similar de fijación.

**4.23 Igualador de presiones**

Se refiere al aparato cuya función es igualar las presiones en los compartimentos del calorímetro, haciendo fluir aire en la dirección necesaria para equilibrar la presión.

**4.24 Intervalo de tensiones nominales**

Es el intervalo de tensiones especificado por el fabricante, expresado por sus límites superior e inferior.

**4.25 Medio ambiente**

Se refiere al ambiente externo del calorímetro tipo calibrado.

**4.26 Medio circundante**

Se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que rodea a los compartimentos del calorímetro tipo ambiente balanceado.

**4.27 Operación continua**

Es la operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada durante un periodo ilimitado.

**4.28 Operación intermitente**

Es la operación de una serie de ciclos idénticos especificados, estando cada ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, seguido por un periodo de reposo con el aparato trabajando a carga mínima o totalmente desconectado.

**4.29 Ranura lateral**

Son las ranuras que se ubican en la parte exterior del costado del gabinete del acondicionador. Su finalidad es la de mejorar la circulación del aire en la parte del condensador. El aparato que no tiene ranuras laterales está diseñado para instalarse a través de una pared, a diferencia del que cuenta con ellas, el cual se coloca en una ventana.

**4.30 Relación de Eficiencia Energética (REE)**

Especifica la eficiencia energética de un acondicionador de aire tipo cuarto y se determina dividiendo el valor del efecto neto de enfriamiento en el lado interno, en W, entre el valor de la potencia eléctrica de entrada, en W, estos dos valores se obtienen de la prueba de eficiencia energética en un calorímetro de cuarto y se expresa en W/W.

**4.31 Tensión de seguridad extrabaja**

Es una tensión nominal entre conductores y entre conductores y tierra que no exceda de 42 V o en caso de circuitos trifásicos que no excedan de 24 V entre conductores y neutro, la tensión sin carga del circuito que no exceda de 50 V y 29 V, respectivamente.

Cuando una tensión de seguridad extrabaja se obtiene de una fuente principal con tensión más elevada, la obtención se hace a través de un transformador de seguridad o convertidor de devanados separados. Los límites de tensión están basados en la suposición de que el transformador de seguridad está alimentado a su tensión nominal.

**4.32 Tensión nominal**

Es el valor de la tensión o intervalo de tensiones de la red eléctrica que el fabricante asigna al aparato para su alimentación y operación.

**4.33 Termostato**

Es un dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos límites, abriendo y cerrando un circuito automáticamente.

**5. Clasificación**

Los acondicionadores de aire tipo cuarto con o sin calefacción se clasifican, por su capacidad de enfriamiento en Watts térmicos y sus características específicas de diseño, como sigue:

| TIPO                                         | CLASE | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO,<br>en $W_t$ |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| sin ciclo inverso<br>y con ranuras laterales | 1     | menor o igual a 1 758                  |
|                                              | 2     | mayor a 1 759 hasta 2 343              |
|                                              | 3     | mayor a 2 344 hasta 4 101              |
|                                              | 4     | mayor a 4 102 hasta 5 859              |
|                                              | 5     | mayor a 5 860 hasta 10 600             |
| sin ciclo inverso<br>y sin ranuras laterales | 6     | menor o igual a 1 758                  |
|                                              | 7     | mayor a 1 759 hasta 2 343              |
|                                              | 8     | mayor a 2 344 hasta 4 101              |
|                                              | 9     | mayor a 4 102 hasta 5 859              |
|                                              | 10    | mayor a 5 860 hasta 10 600             |
| con ciclo inverso<br>y con ranuras laterales | 11    | menor o igual a 5 859                  |
|                                              | 13    | mayor a 5 860 hasta 10 600             |
| con ciclo inverso<br>y sin ranuras laterales | 12    | menor o igual a 4 101                  |
|                                              | 14    | de 4 102 a 10 600                      |

**Nota 1:** Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla A del Apéndice F.

**Nota 2:** Los acondicionadores de aire del tipo cuarto consola, se deben ubicar según su capacidad de enfriamiento dentro de las clases 6 a 10, si no tienen ciclo inverso y dentro de las clases 12 y 14 si tienen ciclo inverso.

**6. Especificaciones****6.1 Eficiencia energética**

La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de esta Norma, se especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE).

Los aparatos sujetos al cumplimiento de esta Norma, deben tener un valor de REE mayor o igual que los valores especificados en la tabla 1.

El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en W/W, el cual no debe ser menor del valor especificado en la tabla 1 correspondiente a la clase del aparato.

**TABLA 1.- Valores de la Relación de Eficiencia Energética**

| Clase | REE en $W_t/W_e$ |
|-------|------------------|
| 1     | 2,84             |
| 2     | 2,84             |
| 3     | 2,87             |
| 4     | 2,84             |
| 5     | 2,49             |
| 6     | 2,64             |
| 7     | 2,64             |
| 8     | 2,49             |
| 9     | 2,49             |
| 10    | 2,49             |
| 11    | 2,64             |
| 12    | 2,49             |
| 13    | 2,49             |
| 14    | 2,34             |

**Nota:** Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla B del Apéndice F.

Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de esta Norma, se debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el inciso 8.1.

#### **6.2 Seguridad al usuario**

Los aparatos deben ser diseñados y contruidos de tal forma que en uso normal, funcionen con seguridad sin provocar daños a personas o al área que lo rodea, aun en el caso de un descuido como puede ocurrir en uso normal.

**6.2.1** Bajo ninguna circunstancia deben emplearse materiales que contengan asbesto en la construcción de estos aparatos.

**6.2.2** Las pruebas deben efectuarse en una muestra simple como se entregue, la cual debe soportar todas las pruebas establecidas en el inciso 8.2.

**6.2.3** Antes de iniciar las pruebas, el aparato se opera a tensión nominal con el objeto de verificar su funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en el inciso 8.2.

**6.2.4** Las pruebas se efectúan con el aparato o cualquier parte móvil de éste, colocados en la posición más desfavorable que pueda ocurrir un uso normal.

**6.2.5** Si los resultados de las pruebas están influenciadas por la temperatura del medio ambiente, la temperatura del laboratorio, en general, debe mantenerse a  $23^\circ \pm 2^\circ\text{C}$ .

**6.2.6** Los aparatos se prueban con corriente alterna a frecuencia nominal. Los aparatos diseñados para más de una tensión nominal, deben probarse a la tensión más desfavorable, los aparatos diseñados para uno o más intervalos de tensiones nominales, deben probarse a la tensión más desfavorable dentro del intervalo correspondiente.

Cuando se especifique que la tensión de alimentación es igual a la tensión nominal multiplicada por un factor, para aparatos operados con motor marcados con un intervalo de tensiones nominales, la tensión de alimentación es igual a:

- El límite superior del intervalo de tensiones nominales multiplicado por este factor si es mayor de uno.
- El límite inferior del intervalo de tensiones nominales multiplicado por este factor si es menor de uno.

En donde se haga referencia a la máxima o mínima potencia de entrada, la potencia nominal relativa al límite superior o al límite inferior del intervalo de tensiones nominales, respectivamente, es la que debe considerarse.

Si un aparato con calefacción que no incorpora un motor está diseñado para un intervalo de tensiones nominales, el límite superior de ese intervalo debe ser la tensión más desfavorable dentro del intervalo. Si el aparato incorpora un motor o está diseñado para más de una tensión nominal o un intervalo de tensiones nominales, debe ser necesario hacer alguna de las pruebas a los valores mínimos, medio y máximo de la tensión nominal o del intervalo de tensiones nominales con el fin de establecer la tensión más desfavorable.

**6.2.7** Los aparatos para los cuales se disponga de accesorios o calefacción alternativos, se prueban con aquellos accesorios o elementos que den los resultados más desfavorables, siempre y cuando éstos se encuentren dentro de las especificaciones del fabricante.

**6.2.8** Si en uso normal el elemento calefactor no puede ser operado a menos que el motor esté funcionando, el elemento se prueba con el motor funcionando.

**6.2.9** Los aparatos provistos con un control, un termostato, un regulador o similar, se prueban con esos controles ajustados en su posición más desfavorable si es que el ajuste puede ser efectuado por el usuario.

Si el medio de ajuste del control es accesible sin la ayuda de una herramienta, este requisito se aplica ya sea, si el ajuste puede ser alterado manualmente o bien con la ayuda de una herramienta; si el medio de ajuste no es accesible sin la ayuda de una herramienta, este requisito se aplica solamente si el ajuste puede ser alterado manualmente.

Un sello apropiado se considera que evita la alteración del ajuste por el usuario.

**6.2.10** En lo posible, los aparatos para empotrar deben instalarse de acuerdo con las instrucciones provistas por el fabricante.

**6.2.11** Los aparatos diseñados para ser alimentados por medio de un cable o cordón flexible, son probados con el cable o cordón flexible, apropiado conectado al aparato.

**6.2.12** Para aparatos con calefacción, cuando se especifique que el aparato debe ser conectado a una tensión tal que la potencia de entrada sea mayor que la potencia nominal, la tensión se aplica solamente a los elementos calefactores sin coeficientes (para la resistencia) de temperatura positiva apreciable. Para otros elementos calefactores la tensión de prueba se determina de acuerdo al inciso 8.2.6.2.

En general, se considera que el coeficiente de temperatura es apreciable si a tensión nominal, la potencia de entrada del aparato en frío difiere por más de 25% de la potencia de entrada a la temperatura de operación.

**6.2.13** Los aparatos clase III se prueban en conjunto con sus transformadores de alimentación si es que éstos se venden normalmente con el aparato.

**6.2.14** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.1, los aparatos deben ser contruidos y cubiertos de tal forma que la protección contra contactos accidentales con partes vivas sea adecuada; así, para aparatos clase II con partes metálicas separadas entre partes vivas, debe ser únicamente por aislamiento principal; este requisito se aplica para todas las posiciones del aparato cuando éste está alambrado y operando como en uso normal, aun después de abrir tapas y puertas y quitar partes desmontables.

Las partes que operan tensión de seguridad extra baja que no excedan de 24 V no son consideradas como partes vivas.

Si un fabricante instruye al usuario en cómo remover una parte durante uso normal o mantenimiento del aparato, tal parte se considera como una parte desarmable aun si se tiene que usar alguna herramienta.

Este requisito excluye el uso de fusibles roscados y cortacircuitos miniatura tipo roscado si ellos son accesibles sin la ayuda de una herramienta. Esto implica que los casquillos utilizados como dispositivos terminales para elementos calefactores desmontables, deban ser de tal forma que prevean el contacto accidental con partes vivas cuando ha sido removido el elemento calefactor.

Las resinas autoendurecedoras no se consideran como compuestos sellantes.

**6.2.15** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.2, las flechas de las perillas o botones de operación, manijas, palancas, etc., no deben estar energizadas.

**6.2.16** Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.3.3, 8.2.3.4 y 8.2.10.2, las partes separadas de partes vivas por aislamiento doble o aislamiento reforzado, no se consideran como susceptibles de volverse vivas en el caso de una falla de aislamiento; la conexión de partes metálicas accesibles a una terminal o contacto de tierra no elimina la necesidad de realizar estas pruebas.

**6.2.17** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.3, para aparatos que no sean de la clase III, las manijas, palancas y perillas que son sostenidas u operadas en uso normal, no deben quedar energizadas en el caso de una falla eventual del aislamiento. Si estas manijas, palancas y perillas son de metal, deben estar cubiertas adecuadamente por material aislante, o sus partes accesibles deben estar separadas de sus flechas o medios de fijación por un aislamiento suplementario.

**6.2.18** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.4, las agarraderas que en uso normal son continuamente sujetadas por la mano deben ser construidas en forma tal, que cuando se sujetan como en uso normal, el contacto eléctrico accidental entre la mano del operador y las partes metálicas que pueden energizarse en caso de una falla eléctrica, sea improbable.

**6.2.19** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.3.5, los aparatos que están diseñados para ser conectados a la fuente de alimentación mediante una clavija, deben ser diseñados de tal manera, que en uso normal no haya riesgo de choque eléctrico por capacitores cargados cuando se tocan las terminales de la clavija.

**6.2.20** Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.4.1, 8.2.4.2 y 8.2.4.3, los motores deben arrancar en todas las condiciones de carga normal que existan durante su uso. Los interruptores de arranque automático o centrífugos deben operar adecuadamente y sin falso contacto.

La corriente de arranque no debe provocar la fusión de un elemento fusible de acción rápida, cuando:

- La corriente nominal del elemento fusible esté de acuerdo con lo marcado en el aparato.
- Igual a la corriente nominal del aparato con un mínimo de 10 A para aparatos que tienen una tensión que excede 130 V y de 16 A para aparatos que tienen una tensión nominal igual o menor a 130 V, si la corriente nominal del elemento fusible apropiado no está indicada en el aparato.

Los protectores de sobrecarga no deben operar durante condiciones normales de arranque.

**6.2.21** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.5.1, la potencia de entrada de aparatos con elementos calefactores removibles, a tensión de prueba y temperatura de operación normal, no se debe desviar de la potencia nominal más allá de lo indicado en la tabla 2.

**TABLA 2.- Desviaciones permitidas en potencia**

| Tipo                             | Potencia nominal de entrada en watts | Desviación        |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aparatos con elemento calefactor | Que no exceda de 100                 | $\pm 10\%$        |
|                                  | Que exceda de 100                    | $\pm 10\%$        |
| Aparato operado por motor        | De 0 hasta e incluso 33,3            | $\pm 10\text{ W}$ |
|                                  | Más de 33,3 hasta e incluso 150      | $\pm 30\%$        |
|                                  | Más de 150 hasta e incluso 300       | $\pm 45\text{ W}$ |
|                                  | Más de 300                           | $\pm 15\%$        |

**6.2.22** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.5.2, si un aparato operado por motor está marcado con una corriente nominal, la corriente tomada por el aparato no debe exceder esa corriente nominal por más de 10%.

**6.2.23** Durante las pruebas del inciso 8.2.6 los interruptores térmicos no deben operar, las elevaciones de temperatura son verificadas continuamente y no deben exceder de los valores indicados en la tabla 3, los componentes selladores, si los hay, no deben derretirse.

**TABLA 3.- Incremento de temperatura permisible**

| Partes         | Incremento de temperatura (K) |
|----------------|-------------------------------|
| Devanados (1): |                               |
| - Clase A      | 75 (65)                       |
| - Clase E      | 90 (80)                       |
| - Clase B      | 95 (85)                       |
| - Clase F      | 115                           |
| - Clase H      | 140                           |
| - Clase 200    | 160                           |
| - Clase 220    | 180                           |
| - Clase 250    | 210                           |

|                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Espigas de las bases de los conectores:                                                                                                                                      |           |
| - para condiciones muy calientes                                                                                                                                             | 130       |
| - para condiciones calientes                                                                                                                                                 | 95        |
| - para condiciones frías                                                                                                                                                     | 40        |
| Terminales, incluyendo terminales de puesta a tierra, para los conductores de aparatos estacionarios, a menos que sean suministrados con un cable de alimentación de energía | 60        |
| Ambiente de interruptores, termostatos y limitadores de temperatura (2):                                                                                                     |           |
| - sin marcado T                                                                                                                                                              | 30        |
| - con marcado T                                                                                                                                                              | T - 25    |
| Aislamiento de hule o cloruro de polivinilo de alambrados internos y externos, incluyendo cables de alimentación:                                                            |           |
| - con marcado T                                                                                                                                                              | T - 25    |
| Para cubiertas de cables usadas como aislamiento suplementario                                                                                                               | 35        |
| Contactos corredizos de carretes de cables                                                                                                                                   | 65        |
| Hule u otros distintos a los sintéticos utilizados en empaques u otras partes, cuyo deterioro podría afectar la seguridad:                                                   |           |
| - cuando se usa como aislamiento suplementario o como aislamiento reforzado                                                                                                  | 40        |
| - en otros casos                                                                                                                                                             | 50        |
| Portalámparas E 26 y E 27                                                                                                                                                    | 160       |
| - tipo metálico o cerámico                                                                                                                                                   | 120       |
| - tipo aislado, distinto del cerámico                                                                                                                                        | T - 25    |
| - con marcado T                                                                                                                                                              |           |
| Portalámparas E 14, B 15 y B 22:                                                                                                                                             |           |
| - tipo metálico o cerámico                                                                                                                                                   | 130       |
| - tipo aislado, distinto del cerámico                                                                                                                                        | 90        |
| - con marcado T                                                                                                                                                              | T - 25    |
| Material utilizado como aislamiento distinto del especificado para los conductores y devanados:                                                                              |           |
| - tejido impregnado o barnizado, papel o cartón prensado                                                                                                                     | 70        |
| - laminados aglomerados con:                                                                                                                                                 |           |
| * resinas melaminas-formaldehídos o fenol disolvente                                                                                                                         | 85 (175)  |
| * resinas de urea-formaldehído                                                                                                                                               | 65 (150)  |
| - tablillas de circuito impreso impregnadas con resina epóxica                                                                                                               | 120       |
| - materiales moldeados de:                                                                                                                                                   |           |
| * fenol-formaldehído con carga celulósica                                                                                                                                    | 85 (175)  |
| * fenol-formaldehído con carga mineral                                                                                                                                       | 100 (200) |
| * melamina-formaldehído                                                                                                                                                      | 75 (160)  |
| * urea-formaldehído                                                                                                                                                          | 65 (150)  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - poliéster con refuerzo de fibra de vidrio                                                                                                                                                                                         | 110    |
| - hule silicón                                                                                                                                                                                                                      | 145    |
| - politetrafluoroetileno                                                                                                                                                                                                            | 265    |
| - mica pura y material cerámico fuertemente sintetizado, cuando dichos materiales son utilizados como aislamiento reforzado o aislamiento suplementario                                                                             | 400    |
| Envolturas externas de aparatos operados por motor, excepto jaladeras sostenidas con la mano en uso normal                                                                                                                          | 60     |
| Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales son continuamente empuñadas en uso normal (por ejemplo, soldadoras):                                                                                                      |        |
| - de metal                                                                                                                                                                                                                          | 30     |
| - de porcelana o material vitrificado                                                                                                                                                                                               | 40     |
| - de material moldeado, hule o madera                                                                                                                                                                                               | 50     |
| Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales en uso normal son empuñadas solamente durante cortos periodos de tiempo (por ejemplo de interruptores):                                                                   |        |
| - de metal                                                                                                                                                                                                                          | 35     |
| - de porcelana o material vitrificado                                                                                                                                                                                               | 45     |
| - de material moldeado, hule o madera                                                                                                                                                                                               | 60     |
| Partes en contacto con aceite que tiene un punto de ignición de t °C                                                                                                                                                                | t - 50 |
| Cualquier punto donde el aislamiento de los conductores pueda entrar en contacto con partes de una caja de terminales o compartimento utilizado para la conexión de un aparato estacionario no provisto con cables de alimentación: |        |
| - cuando la hoja de instrucciones requiere el uso de cables de alimentación con marcado T                                                                                                                                           | T - 25 |

## Notas de la tabla 3

1. Para permitir el hecho de que la temperatura de los devanados de los motores universales, esté habitualmente por arriba de la temperatura en los puntos donde se colocan los termopares, los números sin paréntesis se aplican cuando se utiliza el método de resistencia y aquellos entre paréntesis se aplican cuando se utilizan termopares. Para los devanados de las bobinas y motores de corriente alterna, los números entre paréntesis aplican en ambos casos.

Para motores contruidos de tal forma que se impide la circulación de aire entre el interior y el exterior de la carcasa pero no lo suficientemente cerrados para ser considerados herméticos los límites de incremento de temperatura pueden ser aumentados en 5 K.

Esta prueba no aplica a relevadores, solenoides y aquellos dispositivos con devanado de operación momentáneo.

2. T significa la máxima temperatura ambiente a la cual el componente o su palanca de interrupción puede operar.

El ambiente es la temperatura del aire en el punto más caliente a una distancia de 5 mm de la superficie del componente en cuestión.

Para efectos de esta prueba, los interruptores y termostatos marcados con características nominales individuales pueden ser considerados exentos de indicaciones para la temperatura de funcionamiento máxima, si así es requerido por el fabricante del aparato.

3. El valor indicado entre paréntesis se aplica si el material es usado para mangos, jaladeras, manecillas, asas, perillas, sujetadores y similares que están en contacto con metal caliente.

Los valores de la tabla 3 están basados en una temperatura ambiente sin que exceda de 25°C, pero ocasionalmente alcanza 35°C.

Sin embargo, los valores específicos del incremento de temperatura están basados sobre 25°C.

**6.2.24** Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.7.1, 8.2.7.2 y 8.2.7.3, los aparatos con elementos calefactores deben ser diseñados y contruistos para que soporten sobrecargas que ocurren en uso normal.

Los aparatos manuales deben ser suspendidos en su posición normal sin corriente de aire.

Aparatos normalmente usados sobre el piso o una mesa deben ser colocados sobre un soporte horizontal lejos de la pared.

Aparatos normalmente fijos a una pared deben ser fijados a una pared tan cerca como sea posible al piso o al techo, como probablemente ocurriría en uso normal, a menos que especifique lo contrario el fabricante.

**6.2.25** Durante la prueba del inciso 8.2.7.2 los protectores térmicos de restablecimiento manual que son accesibles solamente con la ayuda de una herramienta, o que requiere el remplazo de una parte, no deben operar y no deben acumularse vapor o gas inflamable dentro del aparato.

Pueden usarse enfriadores con el objeto de reducir el periodo de enfriamiento. Para aparatos que incorporan un motor cuya operación puede afectar las condiciones de los elementos calefactores, el motor se opera desde un suministro exterior de tensión nominal bajo condiciones de carga normal.

**6.2.26** El aislamiento eléctrico del aparato a la temperatura de operación debe ser adecuado y la corriente de fuga en uso normal no debe ser excesiva.

Aparatos calefactores y otros aparatos combinados, se operan con todos los elementos calefactores en circuito; la tensión de alimentación debe ser tal que la potencia sea de 1,15 veces la potencia de entrada máxima.

Aparatos operados con motor y aparatos combinados se operan a una tensión igual a 1,06 veces la tensión de prueba.

Aparatos trifásicos los cuales se pueden también conectar a alimentaciones monofásicas, se prueban como aparatos monofásicos con las tres terminales conectadas en paralelo.

Las pruebas se hacen mientras el aparato está conectado a la fuente de alimentación, excepto para aparatos trifásicos que no son adecuados para la fuente monofásica.

**6.2.27** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.8.2, para todos los aparatos después de un tiempo de operación, como se especifica en el inciso 8.2.6.5, la corriente de fuga no debe exceder de los valores siguientes:

- Partes metálicas accesibles y laminillas delgadas:

- a) Para aparatos clase 0, clase 0I y clase III, 0,5 mA.
- b) Para aparatos estacionarios clase I, operados por motor 3,5 mA.
- c) Para aparatos calefactores estacionarios clase I con elementos calefactores desmontables, o que pueden desconectarse separadamente 0,75 mA o 0,75 mA por kW de potencia nominal para cada uno de los elementos o grupo de elementos, cualquiera que sea el mayor, con un máximo de 5 mA para los aparatos en general.
- d) Para otros aparatos calefactores estacionarios clase I, 0,75 mA o 0,75 mA por kW de potencia nominal del aparato, cualquiera que sea mayor, con un máximo de 5 mA.
- e) Para aparatos clase II, 0,25 mA.

- Para partes metálicas de aparatos clase II separadas de partes vivas por aislamiento principal solamente, si el aparato está clasificado de acuerdo al grado de protección contra la humedad como:

- a) Aparatos ordinarios 5,0 mA.
- b) Otros aparatos 3,5 mA.

**6.2.28** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.9.1, las entradas para cables, si las hay, se dejan abiertas; si existen perforaciones falsas, una de ellas se debe abrir.

Los componentes eléctricos, incluyendo elementos calefactores removibles, cubiertas y otras partes que puedan ser retiradas sin ayuda de una herramienta se retiran y, si es necesario, se someten al tratamiento de humedad con la parte principal.

**6.2.29** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.10.1, la resistencia de aislamiento no debe ser menor que el valor mostrado en la tabla 4.

**TABLA 4.- Resistencia de aislamiento**

| <b>Aislamiento para ser probado</b>                                                                                                    | <b>Resistencia de aislamiento (MΩ)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Entre partes vivas y el cuerpo                                                                                                         |                                        |
| - Para aislamiento principal                                                                                                           | 2                                      |
| - Para aislamiento reforzado                                                                                                           | 7                                      |
| Entre partes vivas y partes metálicas de aparatos clase II que están separados de las partes vivas por aislamiento principal solamente | 2                                      |
| Entre partes metálicas de aparatos clase II que están separados de las partes vivas por un aislamiento principal y el cuerpo           | 5                                      |

**6.2.30** El valor de la tensión de prueba y los puntos de aplicación para la prueba del inciso 8.2.10.2, se muestra en la tabla 5.

**Tabla 5.- Tensión de prueba**

| <b>Puntos de aplicación de la tensión de prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tensión de prueba (V)</b> |                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Aparatos clase III</b>    | <b>Aparatos clase II</b> | <b>Otros aparatos</b> |
| 1. Entre partes vivas y partes del cuerpo que están separadas de las partes vivas por:                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |                       |
| - Solamente aislamiento principal                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                          | -----                    | 1250                  |
| - Aislamiento reforzado                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                        | 3750                     | 3750                  |
| 2. Entre partes vivas de diferente polaridad                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                          |                          |                       |
| 3. Para partes con doble aislamiento, entre partes metálicas superadas de partes vivas por un aislamiento principal solamente y                                                                                                                                                                              |                              | 1250                     | 1250                  |
| - Partes vivas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -----                        | 1250                     | 1250                  |
| - El cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -----                        | 2500                     | 2500                  |
| 4. Entre laminillas metálicas en contacto con mangos, perillas, sujetadores y similares y sus ejes, si éstos pueden llegar a las partes vivas en el caso de una falla del aislamiento                                                                                                                        |                              | 2500                     | 2500                  |
| 5. Entre el cuerpo y el cordón suministrador de potencia, enrollado con alguna laminilla de metal o varilla metálica de diámetro igual como el cordón suministrador de potencia, insertando en su lugar, fijando dentro de la entrada del forro de material aislante, guardacordón, sujetacordón y similares |                              | 2500                     | (1250)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 2500                     | 1250                  |

La prueba entre partes vivas de diferente polaridad, se hace solamente en donde se puede desconectar sin dañar el aparato.

El valor entre paréntesis se aplica a los aparatos clase 0.

**6.2.31** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.10.3, ver el inciso 6.2.25.

**6.2.32** Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.11.1, 8.2.11.2, 8.2.11.3, 8.2.11.4, los aparatos deben diseñarse de tal manera que se prevenga el riesgo posible de incendio, daño mecánico que afecte la seguridad o protección contra choque eléctrico como resultado de una operación anormal del aparato.

**6.2.33** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.11.5, al final del periodo especificado de prueba o en el instante de operación de fusibles, desconectores térmicos, dispositivos de protección del motor y dispositivos similares, a la temperatura de los devanados no debe exceder los valores mostrados en la tabla 6.

Una prueba a rotor bloqueado se efectúa trabajando las partes móviles si el aparato:

- tiene partes móviles susceptibles de ser trabadas;
- tiene motores con par a rotor bloqueado menor que el par a plena carga;
- está diseñado para ser controlado remota o automáticamente;
- es susceptible de funcionar de manera continua sin vigilancia.

Si un aparato tiene más de un motor, la prueba se hace a cada motor por separado.

La norma particular indica qué aparatos tienen partes en movimiento susceptibles de ser trabadas o si es posible que sean operados sin vigilancia.

Los aparatos que incorporan motores que tengan capacitores en el circuito de un devanado auxiliar se operan con el rotor bloqueado, con los capacitores en cortocircuito o en circuito abierto, uno a la vez, cualquiera que sea lo más desfavorable, a menos que el aparato no esté diseñado para usarse sin vigilancia y el motor esté provisto con un capacitor que cumpla con las normas de capacitores en vigor.

**TABLA 6.- Límites de temperatura**

| Tipo de aparato                                                                                                                       | Límites de temperatura en K (°C) |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                       | Clase A                          | Clase E   | Clase B   | Clase F   | Clase H   |
| Aparatos provistos con un control de tiempo y que no están diseñados para usarse sin vigilancia y aparatos para ser operados por 30 s | 473 (200)                        | 488 (215) | 498 (225) | 513 (240) | 533 (260) |
| Otros aparatos:                                                                                                                       |                                  |           |           |           |           |
| Si están protegidos por impedancia                                                                                                    | 423 (150)                        | 438 (165) | 448 (175) | 463 (190) | 483 (210) |
| Si están protegidos por dispositivos de protección los cuales operan durante la primera hora, valor máximo                            |                                  |           |           |           |           |
| Después de la primera hora, valor máximo                                                                                              | 473 (200)                        | 488 (215) | 498 (225) | 513 (240) | 533 (260) |
| Después de la primera hora, promedio aritmético                                                                                       | 448 (175)                        | 463 (190) | 473 (200) | 488 (215) | 508 (235) |
|                                                                                                                                       | 423 (150)                        | 438 (165) | 448 (175) | 463 (190) | 483 (210) |

**6.2.34** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.12.1, las partes en movimiento de aparatos operados por motor, deben, en la medida que sea compatible con su uso y funcionamiento, estar arregladas o encerradas de tal manera que proporcionen, en uso normal, una protección adecuada de las personas contra los accidentes.

Las cubiertas de protección, guardas y los dispositivos de seguridad similares, deben tener una resistencia mecánica adecuada.

No debe ser posible retirarlos sin la ayuda de una herramienta a menos que su remoción sea necesaria en uso normal.

Los desconectores térmicos de restablecimiento automático y relevadores de sobrecorriente no deben ser incorporados, si su cierre inesperado causa daño.

**6.2.35** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.1, los aparatos deben ser contruidos de tal manera que funcionen en todas las posiciones que se esperan en uso normal.

**6.2.36** Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 8.2.13.2 y 8.2.13.3, los aparatos que pueden ser ajustados a diferentes tensiones deben estar contruidos de tal forma, que no sea probable que ocurra el cambio accidental del ajuste.

Los aparatos deben contruirse de tal forma, que no sea probable que ocurra el cambio accidental del termostato u otro dispositivo de control, si esto puede resultar un peligro.

**6.2.37** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.4, los aparatos deben construirse en tal forma que su aislamiento eléctrico no pueda ser afectado por agua que pueda condensarse sobre superficies frías, o por líquido que pueda fugarse de recipientes, mangueras, coples y similares que sean parte del aparato.

Más aún, el aislamiento eléctrico de aparatos clase II no debe ser afectado, aun cuando se rompa una manguera, falle un sello contra fuga, etc.

**6.2.38** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.5, las manijas, perillas, agarraderas, palancas y similares, deben estar fijadas en forma confiable, de tal manera que no puedan aflojarse en uso normal, si esto resultara peligroso. Si las manijas, perillas y similares se usan para indicar la posición de interruptores o componentes similares, no debe ser posible fijarlos en forma equivocada si esto pudiera resultar un peligro.

**6.2.39** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.6, las piezas separadoras diseñadas para evitar que las paredes del aparato se sobrecalienten, deben estar instaladas de tal manera que no sea posible removerlas desde el exterior del aparato por medio de un destornillador.

**6.2.40** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.7, los aparatos clase 0, 0I y II, deben estar contruidos de tal manera que al flexionarse por el calentamiento, los conductores calefactores no pueden energizar las partes metálicas accesibles.

**6.2.41** Para la aplicación de la prueba indicada en el inciso 8.2.13.8, para aparatos que tengan compartimentos a los cuales se tenga acceso sin la ayuda de una herramienta, y aquellos que deban ser limpiados en uso normal, las conexiones eléctricas deben ser arregladas de tal manera que sean sometidas a jalones durante el mantenimiento que realice el usuario.

**6.2.42** Si los aparatos clase 0I o I tienen partes metálicas accesibles que no estén conectadas a una terminal o contacto de tierra, y no estén separadas de partes vivas por una parte metálica intermedia que esté conectada a una terminal o contacto de tierra, tales partes deben cumplir con los requisitos especificados para aparatos clase II.

**6.2.43** Cuando un aparato clase 0, 0I, I y II tengan partes operando a tensiones de seguridad extrabajas, tales partes deben cumplir con los requisitos especificados para aparatos clase III.

## **7. Muestreo**

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Secretarías de Energía y Economía; a través de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y la Dirección General de Normas, deben de establecer el procedimiento de evaluación de la conformidad (PEC), correspondiente a esta Norma Oficial Mexicana, en el cual se incluirá el muestreo.

## **8. Métodos de prueba**

### **8.1 Eficiencia energética**

El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) de acondicionadores de aire tipo cuarto.

#### **8.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba**

La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto, inciso 4.12, en donde los compartimentos deben tener dimensiones interiores mínimas de 2,7 m por lado y una distancia de la parte alta del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones de flujo de aire en los puntos de admisión y descarga del acondicionador sometido a prueba. El calorímetro puede ser tipo calibrado o ambiente balanceado, conforme con las especificaciones del Apéndice A.

El registro, descripción y exactitud de los instrumentos, así como las magnitudes que se miden en la prueba, se especifican en los apéndices C y D.

Las variaciones permisibles para las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro, realizadas durante la prueba, deben permanecer dentro de los límites establecidos en la tabla B del Apéndice D.

#### **8.1.2 Condiciones de prueba**

Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la pared divisoria, con todos sus accesorios funcionando y a la máxima capacidad de operación; asimismo, se sellan todos los huecos con material aislante térmico para evitar la transferencia de calor entre el lado interno y externo del calorímetro.

Las puertas de acceso en el calorímetro deben de cerrarse herméticamente, después de instalar y poner a funcionar el aparato y calorímetro.

La prueba se lleva a cabo a las condiciones especificadas en la tabla 7, las cuales deben mantenerse dentro de un intervalo de variación permisible por lo menos una hora antes de iniciar la prueba y durante la misma.

**TABLA 7.- Condiciones de prueba**

| Magnitud                     | Valor |
|------------------------------|-------|
| Temperatura del lado interno |       |
| bulbo seco *                 | 27°C  |
| bulbo húmedo                 | 19°C  |
| Temperatura del lado externo |       |
| bulbo seco *                 | 35°C  |
| bulbo húmedo                 | 24°C  |
| Tensión                      | **    |
| Frecuencia                   | 60 Hz |

**Notas:** Ver equivalencia de unidades inglesas en la tabla C del Apéndice F.

Las variaciones permisibles se establecen en la tabla B del Apéndice D.

\* Este valor aplica también para el medio circundante.

\*\* Para unidades con tensión dual debe usarse la tensión más baja durante la prueba.

Para unidades con tensión simple se puede usar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba.

### 8.1.3 Procedimiento

Se deben registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la tabla 7, cuando se alcancen las condiciones establecidas se verifica que se mantengan dentro de las variaciones permisibles durante una hora; al cumplirse este requisito, se inicia la medición de las magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, al menos cada 10 minutos durante 1 hora.

Con los valores registrados cada vez, se calcula el efecto neto de enfriamiento de ambos lados del calorímetro conforme a los incisos 8.1.4 y 8.1.5; los cuales deben coincidir dentro de un 4%, utilizando la siguiente ecuación:

$$\left( \frac{\Phi_{ti} - \Phi_{te}}{\Phi_{ti}} \right) \times 100 \leq 4\%$$

en donde:

$\Phi_{ti}$  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, calculado en el inciso 8.1.4, en W.

$\Phi_{te}$  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el inciso 8.1.5, en W.

La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones.

Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para calcular el efecto neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la REE, conforme a los procedimientos establecidos en los incisos 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6.

### 8.1.4 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro

Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, se utiliza la siguiente ecuación:

$$\Phi_{ti} = \left[ \sum P_i + qm_i(h_{qm1} - h_{qm2}) + \Phi_{1p} + \Phi_{1r} \right] \times \left[ 1 + \frac{0,0024(101325 - p_{bl})}{1000} \right] \quad (1)$$

en donde:

$\Phi_{ti}$  es el efecto neto total de enfriamiento del lado interno, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en W.

$\sum P_i$  es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en W.

$q_{m_i}$  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación, en kg/s. En caso que no se suministre agua durante la prueba,  $q_{m_i}$  es la cantidad de agua evaporada en el humidificador.

$h_{qm1}$  es la entalpía del agua que se suministra durante la prueba al lado interno para humidificación, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:

$$h_{qm1} = t_{qm1} C_{p_{qm1}}$$

en donde:

$t_{qm1}$  es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se suministre agua durante la prueba,  $t_{qm1}$  debe ser la temperatura del agua en el tanque del humidificador, en °C.

$C_{p_{qm1}}$  es el calor específico del agua correspondiente a  $t_{qm1}$  y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C.

$h_{qm2}$  es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del lado interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:

$$h_{qm2} = t_{bhs} C_{p_{qm2}}$$

en donde:

$t_{bhs}$  es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador en el lado interno<sup>3</sup>, en °C.

$C_{p_{qm2}}$  es el calor específico del agua correspondiente a  $t_{bhs}$  y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C.

$\Phi_{1p}$  es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de la pared divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado interno, en W.  $\Phi_{1p}$  se calcula haciendo uso de la ecuación (4) del Apéndice B.

$\Phi_{1r}$  es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a través de sus paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la temperatura en el lado interno sea menor que la del medio que circunda al mismo, en W.  $\Phi_{1r}$  se calcula haciendo uso de la ecuación (5) del Apéndice B.

$$\left[ 1 + \frac{0,0024(101325 - p_{bl})}{1000} \right]$$

Es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar en donde se realiza la prueba. Dicho factor se deriva del siguiente criterio: El valor de  $\Phi_{ti}$  debe ser incrementado a razón de 0,24% por cada 1 000 Pa de presión barométrica por debajo de 101 325 Pa que tenga la presión barométrica del lugar donde se realiza la prueba.

en donde:

$p_{bl}$  presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa.

### 8.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro

Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la siguiente ecuación:

$$\Phi_{te} = [\Phi_c - \sum P_e - P + q_{m_i}(h_{qm3} - h_{qm2}) + \Phi_{1p} + \Phi_{1o}] \times \left[ 1 + \frac{0,0024(101325 - p_{bl})}{1000} \right] \quad (2)$$

en donde:

$$\Phi_c = q_{m_s} (h_{qms2} - h_{qms1})$$

$\Phi_{te}$  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en consideración de la altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W.

$\Phi_c$  es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en W.

$q_{m_s}$  es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s.

$h_{qms1}$  es la entalpía del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:

<sup>3</sup> Debido a que el punto de medición de la temperatura del condensado es inaccesible, se utiliza como referencia el valor de  $t_{bhs}$ .

$$h_{qms1} = t_{qms1} \text{ Cp}_{qms1}$$

en donde:

$t_{qms1}$  es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C.

$\text{Cp}_{qms1}$  es el calor específico del agua correspondiente a  $t_{qms1}$  y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C.

$h_{qms2}$  es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:

$$h_{qms2} = t_{qms2} \text{ Cp}_{qms2}$$

en donde:

$t_{qms2}$  es la temperatura del agua a la salida del serpentín de enfriamiento, en °C.

$\text{Cp}_{qms2}$  es el calor específico del agua en correspondiente a  $t_{qms2}$  y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C.

$\Sigma P_e$  es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como también al igualador de presiones, en W.

$P$  es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W.

$q_{m_i}$  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación; determinado en el inciso 8.1.4, en kg/s.

$h_{qm3}$  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:

$$h_{qm3} = t_{qm3} \text{ Cp}_{qm3}$$

en donde:

$t_{qm3}$  es la temperatura del condensado en °C.

$\text{Cp}_{qm3}$  es el calor específico del agua correspondiente a  $t_{qm3}$  y 101 325 Pa de presión, en kJ/kg °C.

$h_{qm2}$  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado interno, calculado en el inciso 8.1.4, en kJ/kg.

$\Phi_{1p}$  es el flujo de calor fugado, calculado en el inciso 8.1.4, conforme a la ecuación (4) del Apéndice B, en W.

$\Phi_{10}$  es el flujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de paredes, techos y pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea mayor que la del medio que circunda al mismo,  $\Phi_{10}$  se calcula haciendo uso de la ecuación (6) del Apéndice B, en W.

$\left[ 1 + \frac{0,0024(101325 - p_{bi})}{1000} \right]$  es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar donde se realiza la prueba, del inciso 8.1.4

### 8.1.6 Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE)

La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la siguiente expresión:

$$REE = \frac{\Phi_{ti}}{P} \quad (3)$$

en donde:

$\Phi_{ti}$  es el efecto neto total de enfriamiento determinado en el lado interno calculado en el inciso 8.1.4, en W.

$P$  es el promedio de las siete mediciones de potencia eléctrica total de entrada al acondicionador de aire, tomadas durante la prueba, en W.

### 8.2 Seguridad al usuario

Los aparatos objeto de esta Norma deben cumplir con las siguientes pruebas de seguridad:

**8.2.1 Tensión de prueba**

El valor de la tensión de prueba debe ser  $115\text{ V} \pm 1\text{ V}$  para tensión nominal de  $127\text{ V} \pm 10\%$  y  $230\text{ V} \pm 1\text{ V}$  para tensión nominal de  $220\text{ V} \pm 10\%$ , a una frecuencia de 60 Hz.

**8.2.2 Instrumentos de medición y equipo de prueba**

Para efectuar las pruebas de seguridad aplicables a estos aparatos es necesario contar con el siguiente equipo:

- Aguja de prueba
- Analizador de potencia
- Cámara de humedad (integra registro de temperatura y humedad)
- Cronómetro
- Dedo de prueba rígido
- Dedo de prueba articulado
- Dinamómetro
- Higrómetro
- Indicador de temperatura
- Medidor de corriente de fuga
- Meghómetro
- Multímetro
- Probador de rigidez dieléctrica

**8.2.3 Protección contra choque eléctrico****8.2.3.1 Dedo y aguja de prueba**

El cumplimiento del inciso 6.2.14 se verifica por inspección, excepto como se especifica más adelante por el visible enrojecimiento de los elementos calefactores y las partes que soportan tales elementos, por una verificación con el dedo de prueba normalizado según figuras 1 y 2.

Como complemento, aberturas en aparatos clase II y aberturas en aparatos clase 0I y clase I diferentes de aquellas conectadas en partes metálicas a una terminal de tierra, y conexión a tierra y aquellas que den acceso a partes vivas, se prueban con la aguja de prueba mostrada en la figura 3. El dedo de prueba y la aguja de prueba se aplican sin fuerza apreciable en todas las posiciones posibles, excepto para aparatos que se usan normalmente sobre el piso y que tienen una masa mayor de 40 kg.

Los aparatos que se montan sobre la pared y los empotrados, se deben probar como los entrega el fabricante.

Los aparatos diseñados para ser ensamblados pero que se entregan desarmados, deben probarse después de ser ensamblados.

Para aparatos provistos con partes movibles tales como aquellos hechos para variar la distribución de calor o la tensión de bandas, son probados con el dispositivo ajustado en la posición más desfavorable dentro de su intervalo de ajuste.


Las aberturas de los aparatos son probadas con los dedos de prueba mostrados en las figuras 1 y 2, conforme al siguiente procedimiento:

Aplicar al dedo de prueba rígido, una fuerza de 20 N, si el dedo entra se repite la prueba con el dedo articulado y no debe tocar partes vivas o en movimiento.


Si el dedo rígido no entra, la fuerza aplicada se aumenta a 30 N. Si entonces la guarda es desplazada o la abertura es distorsionada de tal manera que el dedo mostrado en la figura 2 pueda ser insertado sin fuerza, la prueba con este último dedo es repetida. Se debe usar un indicador de contacto eléctrico.

No debe ser posible tocar con el dedo de prueba partes vivas desnudas o partes vivas protegidas por laca, porcelana, barnices, baños o compuestos sellantes, algodón, películas de óxido. Como complemento, no debe ser posible tocar partes vivas desnudas o partes metálicas con la aguja de prueba, cuando se prueban las aberturas como se indicó anteriormente, separadas de partes vivas por aislamiento principal solamente, con el dedo de prueba mostrado en la figura 1.

Para aquellos aparatos que no sean clase II, la prueba para partes vivas de todos los polos de elementos calefactores con visible enrojecimiento, los cuales pueden ser desconectados por la acción de un solo interruptor, y para partes que soportan tales elementos a condición de que sea obvio que desde la parte exterior del aparato, sin remover cubiertas y similares que estas partes están en contacto con el elemento, se hace con el probador mostrando en la figura 4 en lugar del dedo de prueba, siendo aplicado dicho probador sin fuerza apreciable.

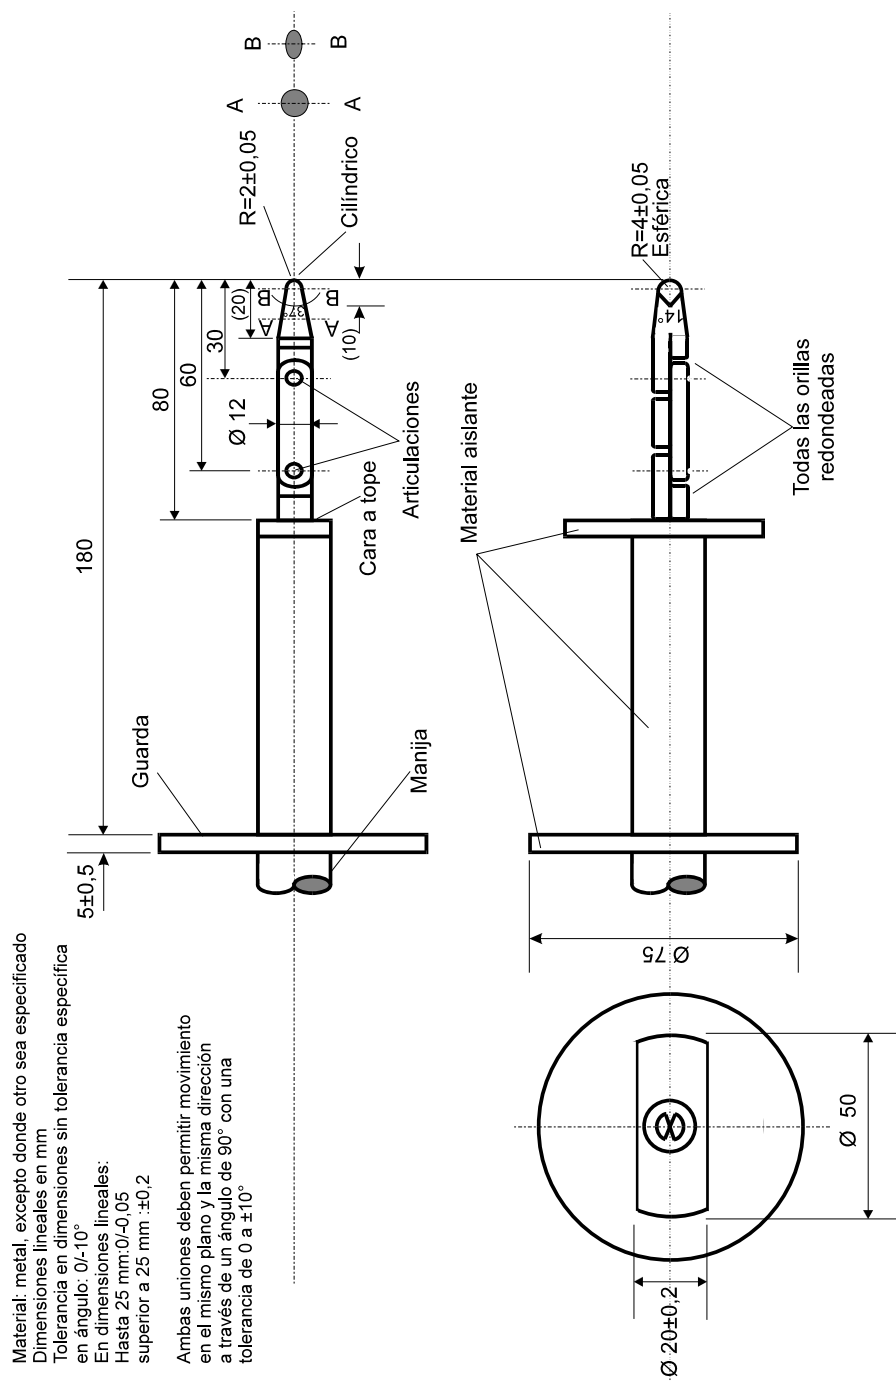

**Figura 1. Dedo de prueba articulado**

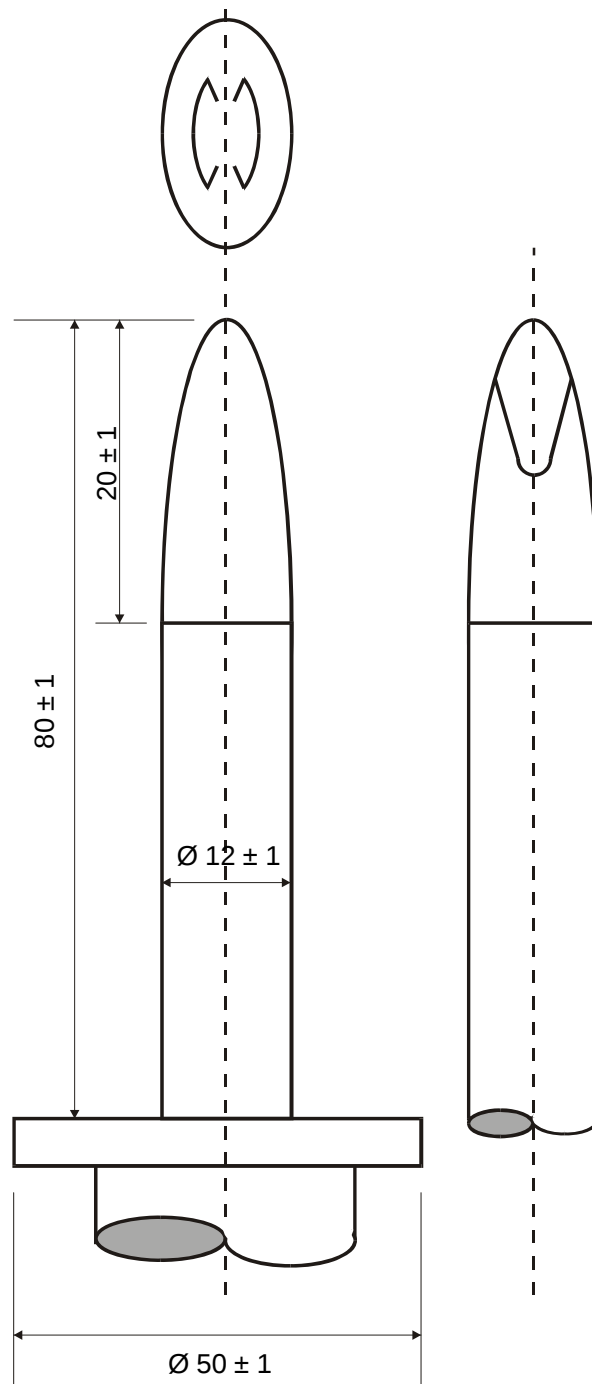

**Figura 2. Dedo de prueba rígido**  
Dimensiones en mm

No debe ser posible tocar partes vivas con este probador.

El dedo de prueba articulado debe ser diseñado de tal forma, que las secciones unidas puedan ser giradas a través de un ángulo de  $90^\circ$ , con respecto a los ejes del dedo en la misma dirección únicamente.

Es recomendable utilizar una lámpara para la indicación del contacto y que la tensión no sea menor de 40 V.

El hecho de que los aparatos para montarse en la pared y los empotrados sean probados tal como se entregan, no implica que tales aparatos deban estar completamente cerrados; el aislamiento principal del alambrado en aparatos diferentes a aquellos de clase II, pueden dar la protección requerida contra choque eléctrico, dando su adecuada protección o encerrándolos después de la instalación del aparato.

**8.2.3.2 Flechas de perillas y similares**


El cumplimiento del inciso 6.2.15 se verifica por inspección.

**8.2.3.3 Falla eventual de aislamiento**


El cumplimiento del inciso 6.2.16 y 6.2.17 se verifica por inspección y si es necesario por las pruebas especificadas para aislamiento suplementario.

**8.2.3.4 Construcción de agarraderas**

El cumplimiento del inciso 6.2.18 se verifica por inspección y una prueba manual.

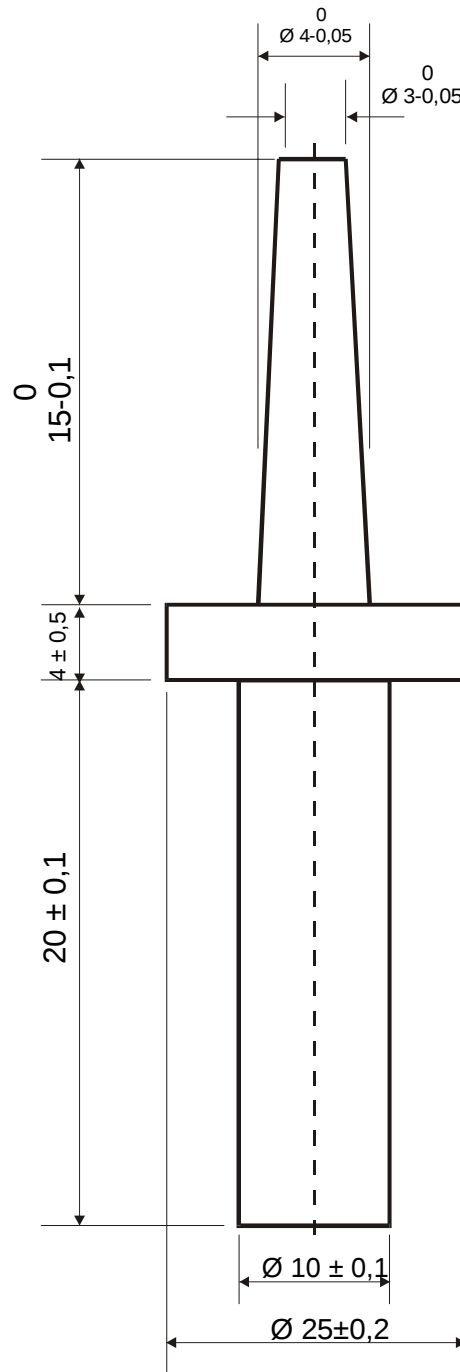

**Figura 3. Aguja de prueba**  
Dimensiones en mm

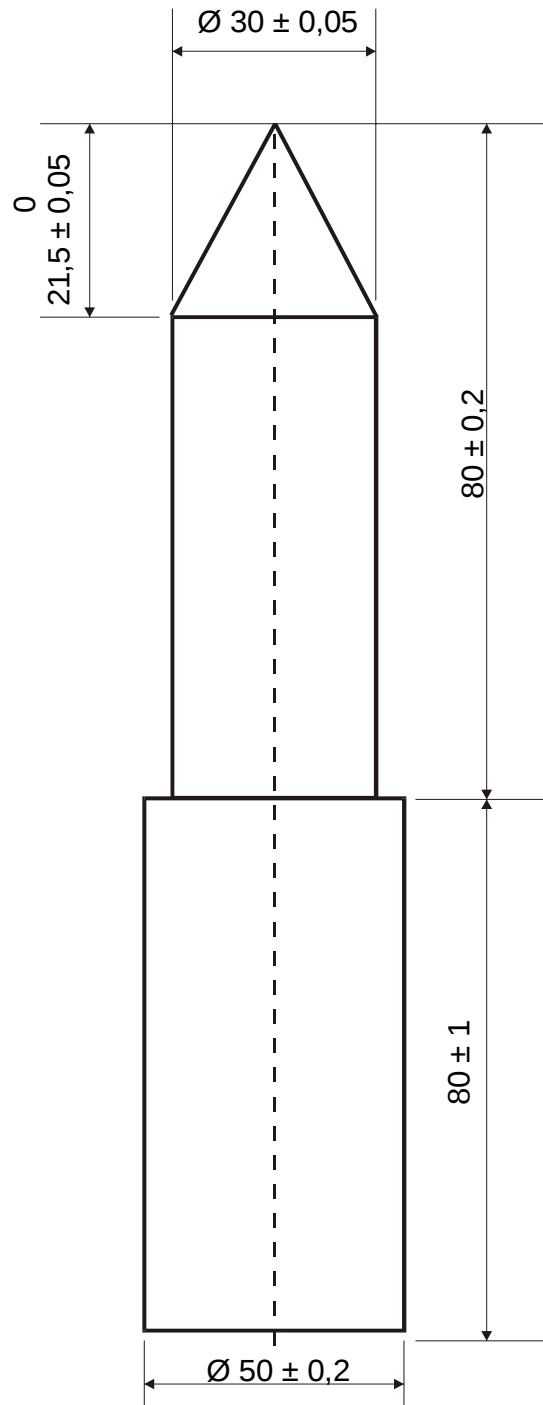

**Figura 4. Probeta de prueba**  
Dimensiones en mm

#### 8.2.3.5 Riesgo de capacitores cargados

El cumplimiento del inciso 6.2.19 se verifica por medio de la siguiente prueba, la cual debe hacerse diez veces.

El aparato se opera a la tensión de prueba.

El interruptor del aparato, en caso de que exista, debe ser movido a la posición de apagado, y el aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación por medio de una clavija.

Un segundo después de desconectado, la tensión entre las terminales de la clavija, debe ser medida con un instrumento que no afecte apreciablemente el valor de lo que se pretende medir.

La tensión medida no debe exceder de 34 V.

Los capacitores que tienen una capacitancia nominal que no excede de 0,1  $\mu\text{F}$ , no se consideran susceptibles de provocar un riesgo de choque eléctrico.

#### **8.2.4 Arranque de aparatos operados por motor**

##### **8.2.4.1 Arranque de motores**

El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica mediante el arranque del aparato durante 3 veces, a una tensión igual a 0,85 veces la tensión de prueba; el aparato debe estar a la temperatura del cuarto en que se empezó la prueba.

El motor se arranca cada vez bajo las condiciones que ocurren al inicio de la operación normal o, para aparatos automáticos al inicio del ciclo normal de operación, permitiendo al motor llegar al reposo (velocidad cero) entre arranques sucesivos.

Para aparatos provistos con motores diferentes a los que tienen interruptores de arranque centrífugo, esta prueba se repite a una tensión igual a 1,06 veces la tensión de prueba.

En todos los casos, el aparato debe funcionar de tal forma que la seguridad no sea afectada.

##### **8.2.4.2 Corriente de arranque**

El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica por la prueba siguiente:

El aparato se conecta en serie con un elemento fusible del tipo y capacidad correspondiente.

El aparato debe ser cargado de tal forma, que las condiciones para el arranque sean las más desfavorables encontradas en uso normal.

Los elementos calefactores incorporados en el aparato, son operados pero no son conectados a una fuente de alimentación separada.

El aparato es entonces arrancado durante 10 veces a una tensión de 0,9 veces la tensión de prueba y 10 veces a una tensión igual a 1,1 de la tensión de prueba. El intervalo entre los arranques de operación debe ser lo suficientemente largo para prevenir sobrecalentamiento indebido y no menor a 5 min.

Durante la prueba, el elemento fusible no debe fundirse, ni tampoco debe operar ningún protector de sobrecarga.

##### **8.2.4.3 Protectores de sobrecarga**

El cumplimiento del inciso 6.2.20 se verifica durante la prueba indicada en el inciso 8.2.4.2.

#### **8.2.5 Potencia de entrada**

##### **8.2.5.1 Desviaciones permitidas en potencia**

El cumplimiento del inciso 6.2.21 se verifica midiendo la potencia de entrada del aparato, o la del elemento calefactor retirable, operando a tensión de prueba y de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada y/o bajo carga normal, cuando la potencia se haya estabilizado. En el caso de que la carga del motor varíe a o a través de su ciclo de operación la potencia se debe medir por medio de un watthorímetro y es determinado como el valor medio de la potencia que ocurre dentro del periodo representativo.

Para aparatos operados con motor de la desviación negativa no se limita. Para aparatos y elementos calefactores removibles marcados con un intervalo de tensión nominal cuyos límites difieran más de 10% del valor medio del intervalo, la desviación permisible se aplica a ambos límites del intervalo.

##### **8.2.5.2 Corriente de entrada**

El cumplimiento del inciso 6.2.22 se verifica por medición de la corriente tomada por el aparato operado bajo carga normal; a tensión y frecuencia de prueba, los puntos de arranque se desprecian.

#### **8.2.6 Calentamiento**

##### **8.2.6.1 Incrementos de temperatura**

Los incrementos de temperatura diferentes a los de los devanados; se determinan por medio de termopares de alambre delgado, escogidos y colocados de tal forma que tengan un efecto mínimo sobre la temperatura de la parte que se prueba.

En la determinación de incrementos de temperatura de mangos, perillas, manijas y similares, la consideración es dada a todas las partes que se sujetan manualmente en uso normal y, si las partes son de material aislante, a partes que están en contacto con metal caliente.

**8.2.6.2 Condiciones de descarga térmica**

Primero se aplica la tensión nominal hasta que el elemento calefactor alcance su temperatura de operación. Enseguida, la tensión se incrementa rápidamente al valor necesario que dé la potencia requerida para la prueba correspondiente y la prueba se efectúa como se especifique, manteniendo este valor de tensión durante toda la prueba.

Los aparatos calefactores se operan a su calentamiento máximo, con todos los elementos calefactores en el circuito, siendo la tensión de alimentación tal que la potencia sea 1,15 veces el máximo de la potencia de entrada.

**8.2.6.3 Tensiones desfavorables en aparatos operados por motor**

Los aparatos operados por motor se operan bajo carga normal y a la tensión más desfavorable encontrada entre 0,94 veces la tensión de prueba y 1,06 veces la tensión de prueba.

**8.2.6.4 Tensiones desfavorables en aparatos combinados**

Para aparatos combinados, cuando los motores se operan a una tensión igual a 1,06 veces de la tensión de prueba, la potencia de los elementos calefactores es como se especifica en el inciso 8.2.6.2 cuando los motores se operan a una tensión igual a 0,94 veces de la tensión de prueba, la potencia de los elementos calefactores se reduce a 0,90 veces de la potencia nominal mínima.

Si es necesario hacer la prueba a una tensión intermedia, la potencia de los elementos calefactores se ajusta proporcionalmente.

**8.2.6.5 Tiempos nominales de operación**

El aparato es operado:

- Durante el tiempo de operación nominal de aparatos de corto tiempo de operación.
- En ciclos consecutivos de operación, hasta que las condiciones estáticas se establezcan; para aparatos de operación intermitente, los periodos de encendido y apagado deben ser los nominales.
- Hasta que las condiciones estáticas se establezcan para aparatos de operación continua.

**8.2.6.6 Incremento de temperatura permisible**

Para aparatos que no estén sujetos a la prueba indicada en el inciso 8.2.7, las mediciones especificadas en el inciso 8.2.8.1 se hacen al final de esta prueba.

El valor del incremento de temperatura de un devanado de cobre se calcula por la fórmula siguiente:

$$T = \frac{R_2 - R_1}{R_1} (234,5 + t_1) - (t_2 - t_1)$$

Donde:

T es el incremento de temperatura.

R1 es el valor de la resistencia al inicio de la prueba.

R2 es el valor de la resistencia al finalizar la prueba.

t1 es la temperatura ambiente al inicio de la prueba.

t2 es la temperatura ambiente al finalizar la prueba.

Al comienzo de la prueba de los devanados deben estar a la temperatura ambiente.

Es recomendable que la resistencia del devanado al final de la prueba, se determine tomando mediciones de resistencia tan pronto como sea posible, después de apagar el interruptor, y luego a intervalos cortos de modo que pueda trazar una curva resistencia-tiempo, para determinar el valor de la resistencia al momento de desconectar.

**8.2.7 Condiciones de operación bajo sobrecarga de aparatos con elementos calefactores.****8.2.7.1 Aparatos con elementos calefactores**

El cumplimiento es verificado por la prueba del inciso 8.2.7.2 y, si es aplicable, por la prueba del inciso 8.2.7.3.

Después de las pruebas los aparatos no deben mostrar daño dentro de lo establecido por esta Norma.

En particular, alambres calefactores, alambres internos y el ensamble general no deben mostrar deformaciones, salto de corriente.

#### **8.2.7.2 Preparación de la muestra y comprobación de límites de sobrecarga**

El aparato se somete a 15 ciclos, cada ciclo comprende una operación como se especifica en el inciso 8.2.6.5 de acuerdo a las condiciones de descarga térmica adecuadas, y un periodo de enfriamiento suficiente para que el aparato se enfríe hasta la temperatura ambiente aproximadamente.

Durante todo el periodo de operación, todos los elementos calefactores que pueden funcionar simultáneamente, son alimentados a una tensión tal que la potencia absorbida sea igual a:

- 1,33 veces la potencia de entrada, para aparatos cuya potencia nominal no exceda de 100 W.
- 1,27 veces la potencia de entrada, para aparatos que tengan una potencia nominal mayor de 100 W o 1,21 veces la potencia nominal más 12 W, cualquiera que sea mayor.
- Si un protector térmico de restablecimiento automático o manual opera durante la prueba, el cual es accesible para su restablecimiento sin la ayuda de una herramienta, el periodo de operación se considera terminado.

El aparato se deja enfriar y el protector es restablecido para el siguiente ciclo.

#### **8.2.7.3 Aparatos con interruptor de presión**

Los aparatos provistos con un interruptor de presión, se sujetan a una prueba adicional bajo las condiciones especificadas en el inciso 8.2.7.2, pero los periodos de operación y enfriamiento deben ser de 5 minutos aproximadamente y la corriente es interrumpida por los controles de presión de trabajo.

#### **8.2.8 Aislamiento eléctrico y corriente de fuga a la temperatura de operación**

##### **8.2.8.1 Condiciones generales**

El cumplimiento del inciso 6.2.26 se verifica por la prueba indicada en el inciso 8.2.8.2, y para aparatos calefactores, por la prueba adicional indicada en el inciso 8.2.8.2, siendo operado el aparato de acuerdo a condiciones adecuadas de descarga térmica y bajo carga normal por el tiempo especificado en el inciso 8.2.6.5.

##### **8.2.8.2 Corriente de fuga**

La corriente de fuga es medida entre cualquier polo de la fuente y:

- Partes accesibles de metal y laminillas con un área menor o igual a 20 x 10 cm en contacto con superficies accesibles de material aislante, conectado junto.
- Partes metálicas de aparatos de clase II, separadas de partes vivas por un aislamiento principal solamente.

El circuito de medición está en las figuras indicadas y como se indica a continuación:


- a) Para aparatos monofásicos cuya tensión nominal no exceda de 127 V, para aparatos trifásicos que son probados como monofásicos y para equipos calefactores de corriente directa solamente:
  - 1) Si es de clase II, figura 5 (diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para equipos monofásicos clase II).
  - 2) Si es de otras clases, figura 6 (equipos monofásicos diferentes a clase II).
- b) Para aparatos monofásicos cuyas tensiones nominales sean mayores de 127 V y para aparatos trifásicos no adecuados para suministro monofásico:
  - 1) Si es de clase II, figura 7 (diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos clase II).
  - 2) Si es de otras clases, figura 8 (diagrama para la medición de la corriente de fuga de la temperatura de operación de equipos trifásicos diferentes a clase II).

Aparatos monofásicos cuya tensión nominal es mayor de 127 V son conectados a dos de las fases conductoras, la fase conductora restante no se utiliza.

El circuito de medición es de una resistencia total de  $1\,750\,\Omega \pm 250\,\Omega$ , y es conectado en derivación con un capacitor tal que la constante de tiempo del circuito sea de  $225\,\mu\text{s} \pm 15\,\mu\text{s}$ .

Para aparatos probados como monofásicos cuya tensión nominal no es mayor de 127 V, para aparatos trifásicos probados como monofásicos, la corriente de fuga se mide con el interruptor selector mostrado en las figuras 5 y 6 en cada una de las posiciones 1 y 2.

Para otros aparatos, la corriente de fuga se mide con los interruptores a, b y c cerrados como se muestra en las figuras 7 y 8; para aparatos trifásicos no adecuados para conectarse como monofásicos, las mediciones se repiten con cada uno de los interruptores a, b y c abiertos alternativamente, estando los otros dos interruptores cerrados; para aparatos monofásicos, las mediciones se repiten con uno de los interruptores abierto.

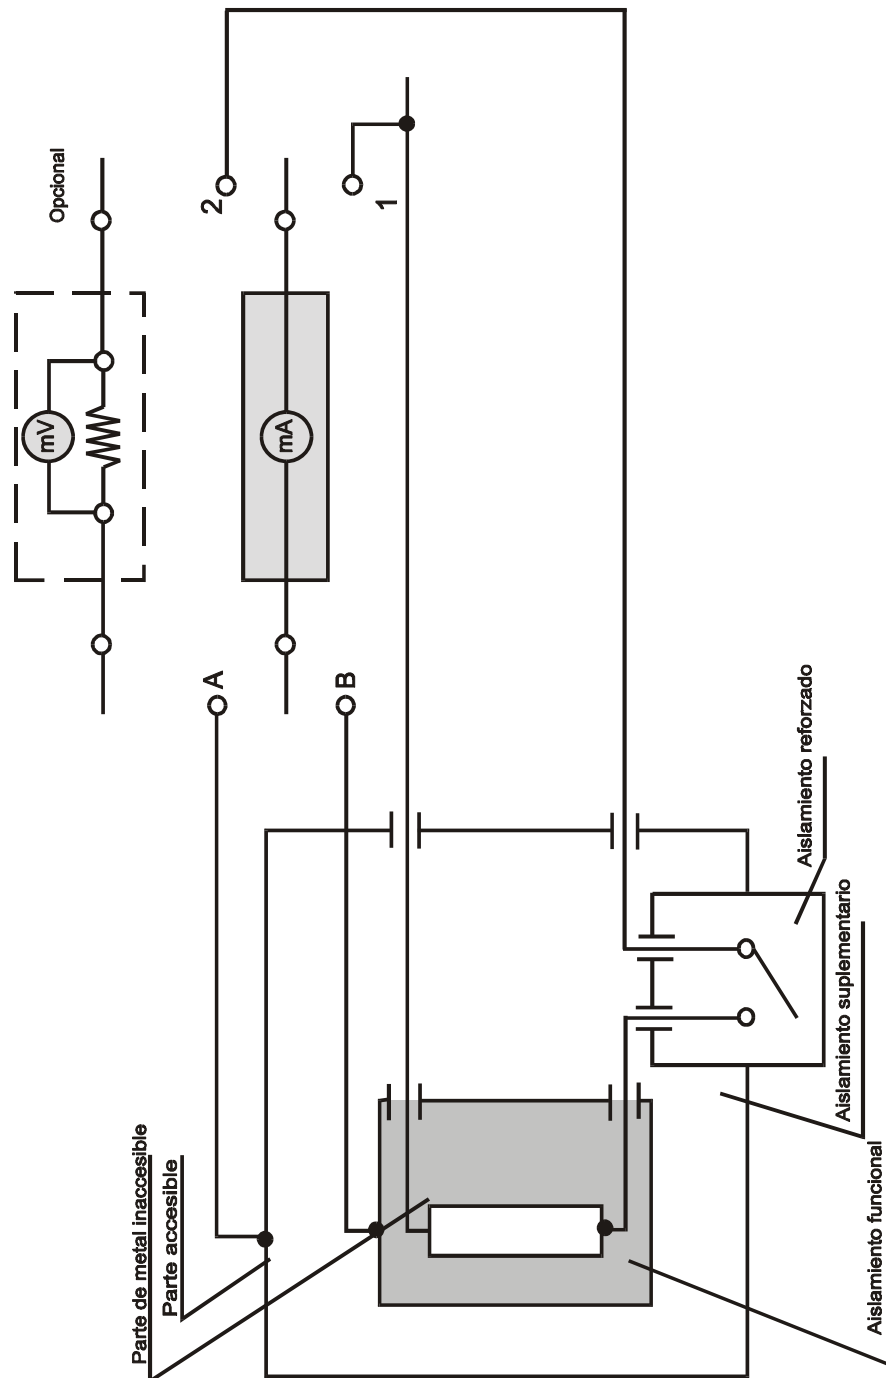

**Figura 5. Diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para equipos monofásicos Clase II**

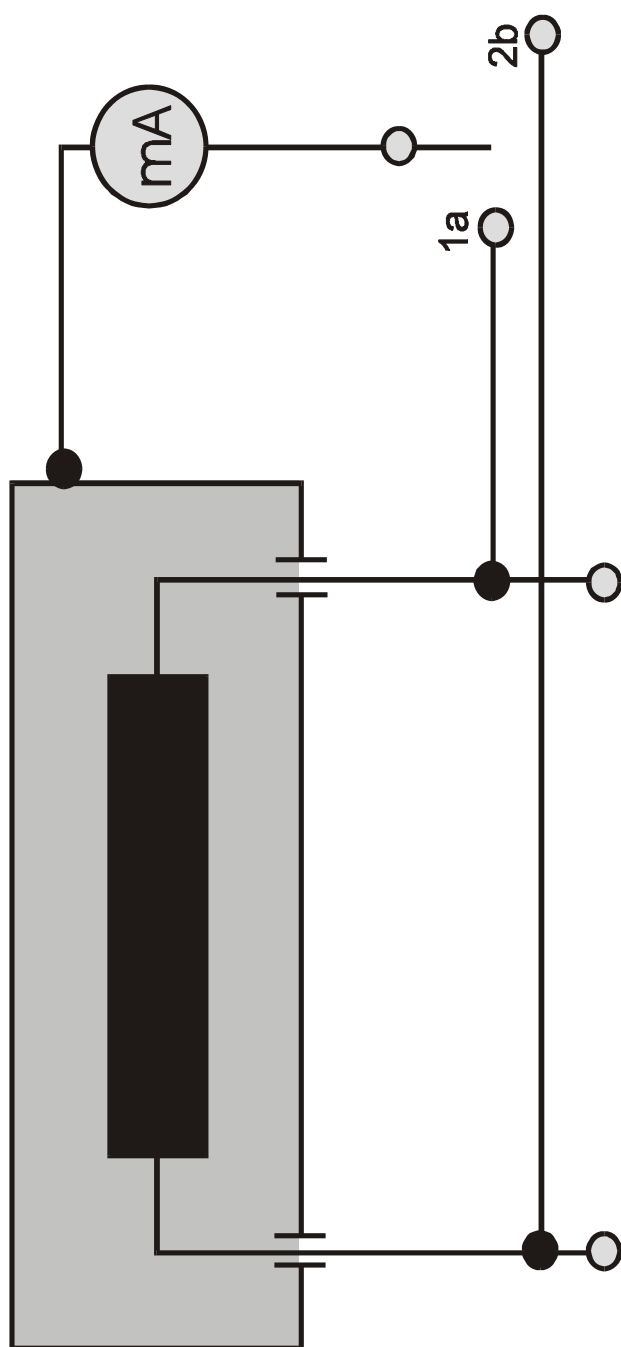


Figura 6. Equipos monofásicos diferentes a Clase II


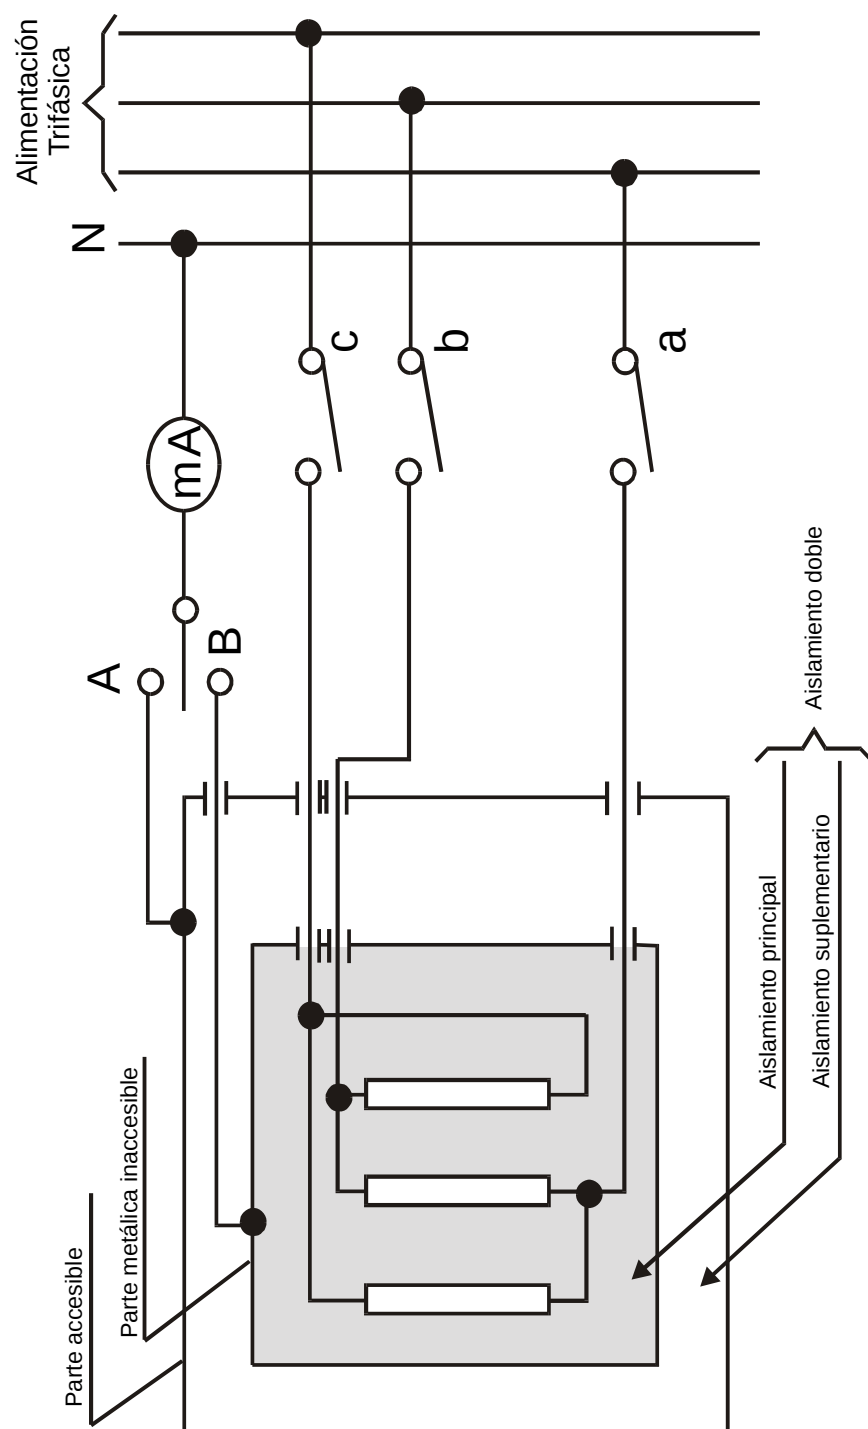


Figura 7. Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos Clase II

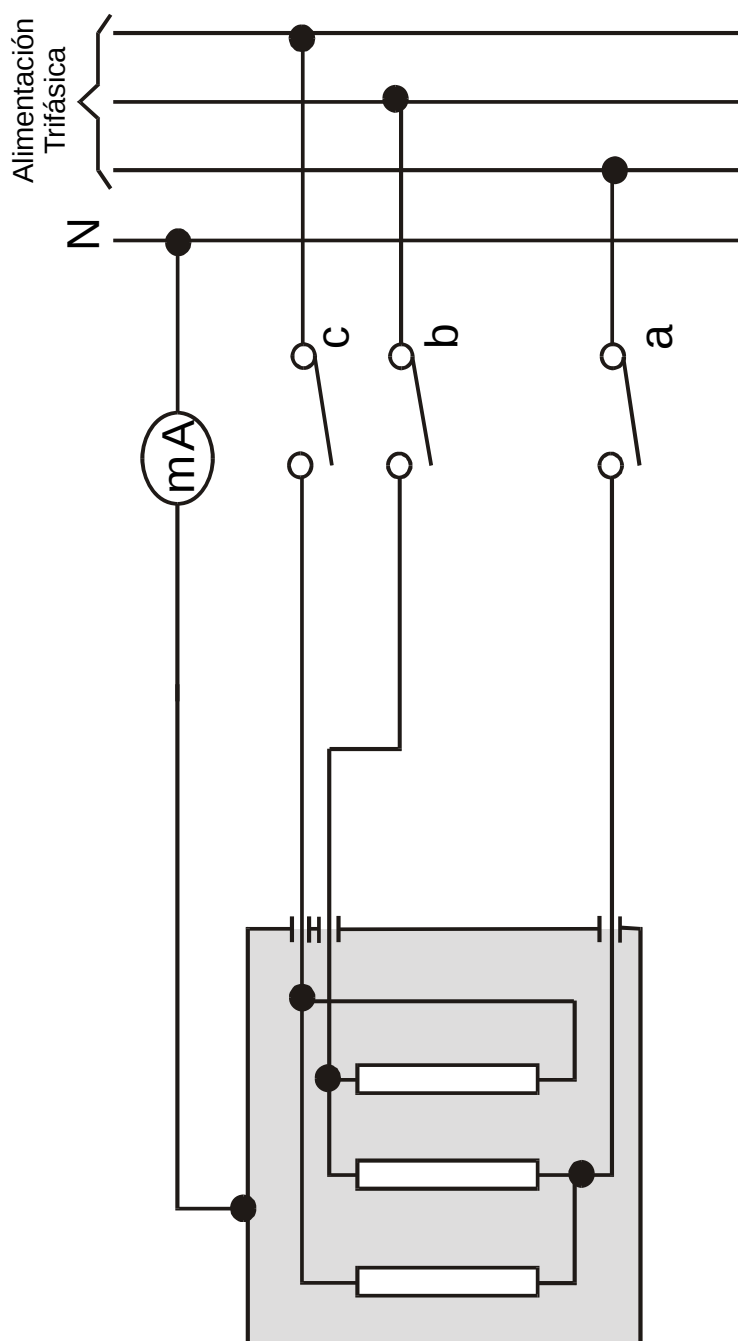

**Figura 8. Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de equipos trifásicos diferentes a Clase II**

Si los aparatos incorporan uno o más capacitores y están provistos con un interruptor unipolar, las mediciones son repetidas con el interruptor en la posición de apagado.

Para aparatos que incorporan elementos calefactores y motores, la corriente de fuga total puede estar dentro de los límites especificados para aparatos calefactores o para aparatos operados con motor, cualquiera que sea el mayor, pero los dos límites no deben sumarse.

- Detalles de un instrumento de medición de corriente de fuga aceptable está en la figura 1 del Apéndice G u otro equipo similar o mejor.
- Es recomendable que la tensión de alimentación del aparato sea a través de un transformador de aislamiento; de lo contrario debe aislarse de tierra.

- La laminilla de metal debe tener el área más grande posible sobre la superficie bajo prueba, sin exceder las dimensiones especificadas. Si su área es más pequeña que la superficie bajo prueba, se mueve de tal manera que pruebe todas las partes de la superficie la disipación de calor del aparato no debe afectarse por la laminilla de metal.
- La prueba con el interruptor en la posición de apagado se hace para verificar que los capacitores conectados entre un interruptor unipolar, no cause excesiva corriente de fuga.
- Si el aparato incorpora un control térmico el cual opera durante la prueba de calentamiento, la corriente de fuga es medida inmediatamente antes que el control abra el circuito.

#### **8.2.9 Resistencia a la humedad**

##### **8.2.9.1 Cámara de humedad**

El cumplimiento del inciso 6.2.28 se verifica por el tratamiento de humedad descrito en este inciso.

El tratamiento de humedad se efectúa en una cámara de humedad que contenga aire con una humedad relativa de  $93 \pm 2\%$ . La temperatura de aire en todos los lugares donde pueda colocarse la muestra, debe mantenerse a  $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ .

Antes de que sea colocada la muestra en la cámara de humedad, se lleva a una temperatura entre  $t$  y  $t + 4\text{K}$  ( $4^\circ\text{C}$ ).

La muestra debe llevarse a la temperatura especificada dejándola a esa temperatura por lo menos 4 h antes del tratamiento de humedad.

La muestra se deja en la cámara durante 48 h.

Con el objeto de obtener las condiciones especificadas dentro del gabinete, es necesario asegurar una circulación constante del aire interno y, en general, usar un gabinete que esté térmicamente aislado.

Después de este tratamiento, el aparato no debe mostrar daño dentro del significado de esta Norma.

##### **8.2.10 Resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica y corriente de fuga (en frío)**

###### **8.2.10.1 Resistencia de aislamiento**

La resistencia de aislamiento es medida con una tensión de corriente directa, aplicándose 500 V; la medición se hace 1 minuto después de haberse aplicado la tensión, siendo desconectados los elementos calefactores.

###### **8.2.10.2 Prueba de rigidez dieléctrica**

Inmediatamente después de la prueba del inciso 8.2.10.1 para aparatos operados por motor; los aislamientos se sujetan a la prueba de rigidez dieléctrica durante 1 minuto a una tensión de forma de onda senoidal, teniendo una frecuencia de 60 Hz.

La prueba no se debe hacer entre los contactos de microinterruptores, dispositivos de arranque para motores, relevadores, termostatos, interruptores térmicos y similares.

Inicialmente, no más que la mitad de la tensión prescrita es aplicada, entonces se eleva rápidamente al valor total.

Durante la prueba no deben ocurrir flameos, ni descargas disruptivas.

Se debe cuidar que la laminilla de metal esté colocada de tal manera que no ocurran flameos en las aristas del aislamiento.

Para aparatos clase II que incorporen tanto aislamientos reforzados y doble aislamiento, se debe tener cuidado que la tensión aplicada al aislamiento reforzado no afecte al aislamiento principal o al aislamiento suplementario.

En los casos donde el aislamiento principal y el aislamiento suplementario no pueden ser probados separadamente, el aislamiento se somete a las tensiones de prueba especificadas para aislamiento reforzado.

Para probar recubrimientos aislantes, la laminilla de metal debe presionarse contra el aislamiento por medio de un saco de arena que proporcione una presión de aproximadamente 5 kPa. La prueba se debe hacer en las partes donde es probable que el aislamiento esté débil, por ejemplo, donde hay puntas de metal agudas bajo el aislamiento.

Si es practicable, los forros del aislamiento se prueban aparte.

**8.2.10.3 Corriente de fuga**

Esta prueba solamente aplica a aparatos con elemento calefactor y se realiza conforme al inciso 8.2.8.2.

La corriente de fuga se mide dentro de los 5 s después de la aplicación de la tensión de alimentación.

**8.2.11 Condiciones anormales de operación****8.2.11.1 Condiciones generales**

Para aparatos con elementos calefactores el cumplimiento se verifica como sigue:

Para aparatos provistos con un control que limita la temperatura durante la prueba del inciso 8.2.6, y que están diseñados para empotrarse o para usarse sin vigilancia, o que tienen un capacitor no protegido por un fusible o similar, conectado en paralelo con los contactos del termostato, por medio de la prueba indicada en el inciso 8.2.11.2 y si es necesario, por la prueba indicada en el inciso 8.2.11.3 seguida de la prueba del inciso 8.2.11.4.

Para aparatos de operación por corto tiempo, por la prueba del inciso 8.2.11.2 y, si es necesario, por la prueba del inciso 8.2.11.3 seguida de la prueba del inciso 8.2.11.5.

Para otros aparatos, por medio de la prueba del inciso 8.2.11.2 y, si es necesario, por la prueba del inciso 8.2.11.3.

Para aparatos clase II, la prueba del inciso 8.2.11.4 se hace a todos los aparatos provistos con un control que limite la temperatura durante la prueba del inciso 8.2.6.

Si durante cualquiera de las pruebas opera un desconectador térmico sin restablecimiento automático, un elemento calefactor se abre, o si la corriente se interrumpe de cualquier otra forma antes de que se obtengan las condiciones estables, el periodo de calentamiento se considera terminado; pero si la interrupción se debe a la ruptura de un elemento calefactor o de una parte intencionalmente débil, la prueba correspondiente se repite en una segunda muestra.

La ruptura de un elemento calefactor o de una parte intencionalmente débil en la segunda muestra no constituye un motivo de rechazo.

Una parte intencionalmente débil es una parte diseñada para fallar bajo condiciones de operación anormal, para prevenir que suceda una condición que sea peligrosa dentro del significado de esta Norma. Tal parte puede ser un componente reemplazable, tal como una resistencia, un capacitor o un fusible térmico, o una parte de un componente para ser reemplazado, tal como un interruptor térmico inaccesible no renovable incorporado en un motor.

Para aparatos combinados, se efectúan todas las pruebas, si es necesario, obteniendo las condiciones más severas; el motor y la parte calefactor se operan simultáneamente, a la tensión y potencia prescrita, respectivamente.

Los fusibles, desconectores térmicos, relevadores de sobrecorriente o similar incorporados en el aparato, pueden ser usados para proporcionar la protección necesaria.

Si más de una de las pruebas es aplicable al mismo aparato, las pruebas se hacen sucesivamente.

**8.2.11.2 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada**

Los aparatos con elementos calefactores se prueban bajo las condiciones especificadas en el inciso 8.2.6, pero sin descarga térmica adecuada, con una tensión de alimentación tal que la potencia sea 0,85 veces la potencia nominal de alimentación.

Si opera un desconectador térmico sin restablecimiento automático, o si la corriente se interrumpe de cualquier otra forma antes de que se obtengan las condiciones estables, el periodo de operación se considera terminado y no se efectúa la prueba del inciso 8.2.11.3.

Si no ocurre interrupción de corriente, el interruptor del aparato se lleva a la posición de apagado tan pronto como se hayan obtenido las condiciones estables y se deja enfriar aproximadamente a la temperatura ambiente. Enseguida el aparato se somete a la prueba indicada en el inciso 8.2.11.3.

Para aparatos de operación por corto tiempo, la duración de la prueba es igual al tiempo nominal de operación.

**8.2.11.3 Prueba de calentamiento sin descarga térmica adecuada con variación de tensión**

La prueba del inciso 8.2.11.2 se repite, pero con una tensión de alimentación tal que la potencia sea de 1,24 veces la potencia nominal de alimentación.

En caso de duda, se efectúa a una prueba con la tensión de alimentación más desfavorable entre los límites especificados en los incisos 8.2.11.2 y 8.2.11.3.

**8.2.11.4** Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada y controles de temperatura en cortocircuito.

La prueba del inciso 8.2.11.3 se repite con el aparato operado de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, y con cualquier control que limite la temperatura durante la prueba de calentamiento (véase inciso 8.2.6) en cortocircuito.

Si el aparato está provisto con más de un control, éstos se conectan en cortocircuito sucesivamente.

**8.2.11.5** Prueba de calentamiento con descarga térmica adecuada

La prueba del inciso 8.2.11.3 se repite, pero con el aparato operado de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada hasta obtener condiciones estables, sin tener en cuenta el tiempo nominal de operación.

Para esta prueba no se conectan en cortocircuitos los controles.

**8.2.11.6** Límites de temperatura en aparatos operados por motor

Esta prueba se hace con el rotor bloqueado porque ciertos motores con capacitores pueden o no arrancar, por lo que se podrían obtener resultados variables.

Para cada una de las pruebas, el aparato, arrancado en frío, se opera a la tensión de prueba tanto como sea necesario para alcanzar condiciones estables u opere el protector.

**8.2.12** Estabilidad y riesgo de lesiones por operación mecánica

**8.2.12.1** Prueba de riesgos mecánicos

El cumplimiento 6.2.34 se verifica por inspección y por una prueba con un dedo de prueba rígido similar al mostrado en la figura 1, pero que tenga una placa tope con un diámetro de 50 mm, en vez de la placa no circular prescrita.

No debe ser posible tocar partes peligrosas en movimiento con este dedo.

**8.2.13** Construcción

**8.2.13.1** Posiciones de uso normal

El cumplimiento del inciso 6.2.35 se efectúa verificando que el aparato funcione correctamente en todas las posiciones que difieren de la posición normal de uso en un ángulo que no exceda 5°.

**8.2.13.2** Ajuste de tensiones

El cumplimiento del inciso 6.2.36 se verifica por inspección.

**8.2.13.3** Ajuste del termostato

El cumplimiento del inciso 6.2.36 se verifica por prueba manual.

**8.2.13.4** Aislamiento eléctrico adecuado

El cumplimiento del inciso 6.2.37 se verifica por inspección.

**8.2.13.5** Prueba de fuerza axial en manijas, perillas y similares

El cumplimiento del inciso 6.2.38 se verifica por inspección, por prueba manual y tratando de quitar la manija, perilla, agarradera o palanca, aplicando una fuerza axial durante 1 min.

Si la forma de estas partes es tal que en uso normal no es probable que se aplique una fuerza axial, la fuerza es:

- 15 N para miembros de operación de componentes eléctricos.
- 20 N en otros casos.

Si la forma es tal que es probable que se aplique una fuerza axial, la fuerza es:

- 30 N para miembros de operación de componentes eléctricos.
- 50 N en otros casos.

Los compuestos selladores y similares, diferentes a las resinas autoendurecibles, no se consideran adecuadas para prevenir aflojamientos.

**8.2.13.6** Piezas protectoras contra sobrecalentamiento

El cumplimiento del inciso 6.2.39 se verifica por inspección y por prueba manual.

**8.2.13.7** Flexión de elementos calefactores.

El cumplimiento del inciso 6.2.40 se verifica por inspección.

Este requisito puede cumplirse, por ejemplo, proporcionando un aislamiento suplementario, una cubierta o un armazón que evite en forma efectiva la flexión de los conductores calefactores.

**8.2.13.8** Instalación adecuada de conexiones eléctricas**9. Criterios de aceptación****9.1** Eficiencia energética

En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales efectuadas en un mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de -5% de la Relación de Eficiencia Energética marcada en la etiqueta, siempre y cuando el valor no sea menor al establecido para cada clase de la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma.

**9.2** Seguridad al usuario

Los aparatos objeto de esta Norma deben cumplir con las pruebas del inciso 8.2 en su totalidad, en caso contrario los aparatos no se pueden comercializar en los Estados Unidos Mexicanos.

**10. Etiquetado e Información Comercial****10.1** Etiquetado de Eficiencia Energética

Los aparatos objeto de esta norma oficial mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben de llevar una etiqueta (véase apéndice E) que proporcione información relacionada con su REE, además de los requisitos de marcado que se establecen en 10.2

**10.1.1** Permanencia

La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato, en este último caso la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del aparato hasta después de que éste haya sido adquirido por el usuario final.

**10.1.2** Ubicación

La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al consumidor.

**10.1.3** Información

La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a continuación, en forma legible e indeleble:

**10.1.3.1** El nombre de la etiqueta: "EFICIENCIA ENERGETICA".

**10.1.3.2** La leyenda "Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se establece en la NOM-021-ENER/SCFI-2008".

**10.1.3.3** La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de la relación: "Efecto neto de enfriamiento ( $W_i$ )" entre "Potencia eléctrica ( $W_e$ )".

**10.1.3.4** La leyenda "Marca" seguida de la marca del acondicionador de aire.

**10.1.3.5** La leyenda "Modelo" seguida del modelo del acondicionador de aire.

**10.1.3.6** La leyenda "Potencia eléctrica" seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de aire, expresada en W.

**10.1.3.7** La leyenda "Efecto neto de enfriamiento" seguida del valor del efecto neto de enfriamiento del acondicionador de aire, expresado en W.

**10.1.3.8** La leyenda "REE establecida en la norma en  $W_i/W_e$ " seguida del valor de Relación de Eficiencia Energética (REE) mínima del acondicionador de aire expresada en  $W_i/W_e$ , de acuerdo a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma.

**10.1.3.9** La leyenda "REE de este aparato en  $W_i/W_e$ " seguida del valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en  $W_i/W_e$ . El valor de la relación de eficiencia energética del aparato debe ser definido por el fabricante.

**10.1.3.10** La leyenda "Ahorro de energía de este aparato" de manera horizontal centrada.

**10.1.3.11** Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de ahorro de energía de 0% al 50%.

Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda "Menor ahorro" y debajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda "Mayor ahorro".

**10.1.3.12** Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo:

$$\left( \left( \frac{\text{REE de este aparato en } W_t/W_e)}{\text{REE establecida en la norma en } (W_t/W_e)} \right) - 1 \right) \times 100\%$$

**10.1.3.13** La leyenda "El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del aparato".

**10.1.3.14** La leyenda "IMPORTANTE" y debajo "este aparato cumple con los requisitos de seguridad al usuario".

**10.1.3.15** La leyenda "La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por el consumidor final".

#### **10.1.4 Dimensiones**

Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:

|       |              |
|-------|--------------|
| Alto  | 14 cm ± 1 cm |
| Ancho | 10 cm ± 1 cm |

#### **10.1.5 Distribución de la información y colores**

**10.1.5.1** La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el Apéndice E.

**10.1.5.2** La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Texto y escala:       | negro    |
| Fondo de la etiqueta: | amarillo |

#### **10.2 Información Comercial**

Los aparatos deben ser marcados con:

- Tensión(es) nominal(es) o intervalo (de tensiones nominales) en volts.
- Simbología para la naturaleza de la alimentación, a menos que esté marcada la frecuencia nominal.
- Frecuencia nominal o intervalo nominal de frecuencia en Hertz.
- Potencia nominal o corriente nominal en amperes.
- Nombre del fabricante o del vendedor responsable, marca registrada o marca de identificación.
- Modelo del fabricante o identificación del tipo de producto.
- Símbolo para la clase II; solamente aplicable para aparatos clase II.
- Los aparatos estacionarios para alimentación múltiple deben marcarse con la advertencia siguiente:

"Antes de tener acceso a los dispositivos terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser interrumpidos".

Esta advertencia debe ser visible antes de alcanzar cualquier parte viva que puede ser tocada durante un servicio de rutina.

Los aparatos para conectarse en estrella-delta (Y-Δ) deben ser claramente marcados con las dos tensiones nominales.

La potencia o la corriente nominal que debe ser marcada sobre el aparato, es la potencia o corriente total máxima que puede presentarse en el circuito al mismo tiempo.

Si un aparato tiene componentes alternativos que puedan seleccionarse con un dispositivo de control, la potencia nominal es aquella que corresponda a la carga más alta posible.

Se permiten marcas adicionales siempre y cuando no provoquen confusión.

Si el motor de un aparato está marcado por separado, el marcado del aparato y del motor deben ser tales que no haya duda con respecto a las características nominales y a la identidad del fabricante del aparato.




Cuando el aparato cumpla con la norma, el símbolo de cumplimiento otorgado por el Organismo Certificador o las dependencias correspondientes.

**10.2.1** Para aparatos marcados con más de una tensión nominal o intervalo de tensiones nominales, debe marcarse la potencia nominal para cada una de estas tensiones o intervalos.

Los límites superior e inferior de la potencia nominal, deben ser marcados en el aparato, de tal forma que la correspondencia entre la potencia y la tensión se distingan claramente, a menos que la diferencia entre los límites de un intervalo nominal de tensiones no exceda el 10% del valor medio de ese intervalo, en cuyo caso el marcado para potencia nominal puede referirse al valor medio de ese intervalo.

Si la potencia del aparato en frío difiere por más del 25% de la potencia a la temperatura de operación debe marcarse además la potencia en frío, y estar colocada entre paréntesis después del marcado de la potencia a la temperatura de operación.

**10.2.2** Cuando se usen símbolos de unidades de medida deben corresponder a los establecidos en la NOM-008-SCFI-2002 y pueden ser los siguientes:

|                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | volt                                                                                                  |
| A                                                                                   | ampere                                                                                                |
| Hz                                                                                  | hertz                                                                                                 |
| W                                                                                   | watt                                                                                                  |
| F                                                                                   | farad                                                                                                 |
| l                                                                                   | litro                                                                                                 |
| g                                                                                   | gramo                                                                                                 |
| N/cm <sup>2</sup>                                                                   | newton por cm <sup>2</sup>                                                                            |
| bar                                                                                 | bar                                                                                                   |
| Pa                                                                                  | pascal                                                                                                |
| h                                                                                   | hora                                                                                                  |
| min                                                                                 | minuto                                                                                                |
| s                                                                                   | segundo                                                                                               |
| ~ o c.a.                                                                            | corriente alterna                                                                                     |
| 2~                                                                                  | corriente alterna 2 fases                                                                             |
| 2N                                                                                  | corriente alterna 2 fases con neutro                                                                  |
| 3~                                                                                  | corriente alterna trifásica                                                                           |
| 3N                                                                                  | corriente alterna trifásica con neutro                                                                |
|  | corriente nominal del fusible apropiado en ampere                                                     |
|  | fusible tipo D con retraso de tiempo                                                                  |
|  | fusible miniatura con retraso de tiempo donde X es el símbolo para la característica corriente/tiempo |
|  | construcción clase II                                                                                 |
|  | construcción a prueba de goteo (una gota)                                                             |
|  | construcción a prueba de salpicadura (una gota en un triángulo)                                       |




construcción hermética al agua (dos gotas)

IPXX

número de índice de protección

El símbolo para la naturaleza de la alimentación debe estar colocado en seguida de la marca de tensión nominal.

Las terminales de tierra protectora deben estar designadas por el símbolo:



**10.2.3** Los aparatos que deben ser conectados a más de dos conductores de alimentación, y los aparatos para alimentación múltiple, deben estar provistos con un diagrama de conexiones fijado al aparato, a menos que sea evidente el modo correcto de las conexiones.

La forma de conexión se considera que es evidente, si para aparatos trifásicos, las terminales para los conductores de alimentación están designados por flechas apuntando hacia las terminales, el conductor para tierra no es un conductor de alimentación. En aparatos para conexión en estrella-delta (Y-Δ) el diagrama de alambrado debe mostrar como deben conectarse los devanados.

El marcado en palabras es un medio aceptable para indicar la forma correcta de las conexiones.

**10.2.4** Las diferentes posiciones de interruptores de aparatos estacionarios y las diferentes posiciones de dispositivos de regulación, deben indicarse con números, letras u otros medios visuales.

Si se usan números para indicar las diferentes posiciones, la posición de abierto debe indicarse por el número cero y la posición correspondiente para una carga, potencia, una velocidad, un efecto de enfriamiento etc., más elevados debe designarse por un número mayor.

El número cero no debe usarse para cualquier otra indicación a menos que sea colocado y asociado con otros números. Por ejemplo, puede ser usado en una tecla para programación digital.

**10.2.5** Los termostatos, dispositivos de regulación y dispositivos similares destinados para ser ajustados durante la instalación o en uso normal, deben estar provistos con una indicación de dirección de ajuste para incrementar o disminuir el valor de la característica que está siendo ajustada.

Una indicación de + y - se considera suficiente.

**10.2.6** Si es necesario tomar precauciones especiales cuando se instale o use el aparato, los detalles de éstas deben estar dadas en una hoja de instrucciones que acompañen al aparato. Si un aparato estacionario no está provisto con un cable no desmontable y una clavija, o con otros medios para la desconexión de la alimentación, teniendo una separación de contactos de por lo menos 3 mm en todos los polos, la hoja de instrucciones debe establecer que tales medios para desconexión deben ser incorporados para la instalación.

Pueden ser necesarias precauciones especiales, por ejemplo en aparatos para empotrar.

Con el objeto de asegurar que después del empotramiento, se cumplen con las condiciones necesarias para satisfacer los requisitos de esta Norma, la hoja de instrucciones en aparatos de empotrar debe incluir información clara en relación a lo siguiente:

- Dimensiones del espacio que debe ser provisto para el aparato.
- Dimensiones y posición de los medios para fijar y soportar al aparato dentro de ese espacio.
- Claros mínimos entre las varias partes del aparato y las superficies de fijación que lo rodean.
- Dimensiones mínimas de la abertura de ventilación y su correcta disposición.
- Conexión del aparato a la alimentación y la interconexión de componentes separados, si los hay.

Si los conductores de alimentación de un aparato pueden llegar a tener contacto con una tablilla de terminales o un compartimiento para el alambrado fijo, y estas partes tienen bajo condiciones de uso normal, una temperatura tal que el aislamiento del conductor se someta a una elevación de temperatura mayor a la especificada en el inciso 8.2.5.6, la hoja de instrucciones debe también establecer que el aparato debe conectarse con conductores que tengan una temperatura apropiada.

Para aparatos cuyo sujetacables tienen método de unión mediante el cual el cable flexible no puede ser reemplazado sin romper o destruir el aparato, la hoja de instrucciones debe contener una indicación que proporcione la información siguiente:

El cable de alimentación de este aparato no debe ser reemplazado; si el cable o cordón es dañado el aparato debe ser desechado.

**10.2.7** Las hojas de instrucciones y otros textos requeridos por esta Norma, deben estar escritos en el idioma oficial de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando se usen símbolos, deben ser los indicados en esta Norma.

El cumplimiento con lo indicado en los incisos del 10.2.2 al 10.2.9 se verifica por inspección.

**10.2.8** El marcado debe ser durable y fácilmente legible.

El marcado especificado en los incisos del 10.2.2 al 10.2.4 debe estar sobre una parte principal del aparato o elemento calefactor retirable.

El marcado sobre aparatos fijos debe distinguirse claramente desde el exterior, después de que el aparato haya sido fijado como en un uso normal, pero si es necesario, después de remover una cubierta.

El marcado de otros aparatos debe distinguirse claramente desde el exterior, si es necesario, después de remover una cubierta; para aparatos portátiles la remoción de esta cubierta no debe requerir el uso de una herramienta.

Para aparatos estacionarios, el marcado solamente puede estar por debajo de una cubierta, si éste está cerca de las terminales para conductores externos.

El marcado en elementos calefactores removibles debe distinguirse claramente cuando el elemento calefactor se retire del aparato.

El cumplimiento se verifica por inspección y frotando las marcas manualmente durante 15 s con un paño empapado con gasolina blanca.

Después de todas las pruebas, el marcado debe ser fácilmente legible, no debe ser posible retirar las placas marcadas, y no deben haberse desprendido.

Si el cumplimiento con esta Norma depende de la operación de un fusible térmico reemplazable, el número de referencia u otros medios para la identificación del mismo, deben ser marcados sobre el fusible o en un lugar tal que sea claramente visible, cuando el aparato sea desmantelado en el lugar necesario para reemplazar dicho fusible.

## **11. Verificación y vigilancia**

La verificación y vigilancia de la presente Norma estará a cargo de las secretarías de Energía; de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, cada una conforme a sus respectivas atribuciones.

El incumplimiento de la presente Norma, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

## **12. Evaluación de la conformidad**

La evaluación de la conformidad del aparato con las especificaciones de la presente Norma, se realiza por personas acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

## **13. Bibliografía**

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992.

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999.

NOM-073-SCFI-1994

Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo cuarto-Límites, método de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1994.

NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000

Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2001

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOM-003-SCFI-1993     | Requisitos de seguridad en aparatos electrodomésticos y similares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.                                                                                                                 |
| NMX-J-521/1-ANCE-1999 | Seguridad en aparatos electrodomésticos y similares.                                                                                                                                                                                                         |
| NMX-Z-013/1-1977      | Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977.                                                                                           |
| ISO 5151              | Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps- Testing and Rating for Performance. Diciembre de 1994.                                                                                                                                                           |
| ISO R859              | Testing and Rating Room Air Conditioners. Octubre de 1968.                                                                                                                                                                                                   |
| IEC 335-1-1976        | Second Edition Safety of Household and Similar Electrical Appliances.<br>Amendment No. 1, 2, 3 and 4                                                                                                                                                         |
| IEC 335-2-4-1995      | Safety of household and similar electrical appliances. Part 2. Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers.                                                                                                        |
| ASHRAE-16-1988        | Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners. Diciembre de 1988.                                                                                                                                                |
| AS 1861.1-1988        | Air Conditioning Units- Methods of Assessing and Rating Performance.<br>Part 1: Refrigerated Room Air Conditioners. Enero de 1988.                                                                                                                           |
| AHAM-RAC-1-1989       | Room Air Conditioners. Marzo de 1989.                                                                                                                                                                                                                        |
| SSA 385/1983          | Methods of Testing Room Air Conditioners. 1983.                                                                                                                                                                                                              |
| FINAL RULE            | Energy Conservation Program for Consumer Products; Conservation Standards for Room Air Conditioners. Documento publicado por Office of Codes and Standards- Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. Septiembre de 1997. |
| AHAM-1996             | 1997 Directory of certified room air conditioners, edition No. 1, october 1996, Association of Home Appliance Manufactures.                                                                                                                                  |

#### 14. Concordancia con normas internacionales

Con relación a la eficiencia energética, al momento de la elaboración de esta norma, no se encontró concordancia con ninguna norma internacional.

Con relación a seguridad, al tomarse como referencia para su elaboración la norma NMX-J-521/1- ANCE-1999, su concordancia es parcial con la norma internacional IEC 60335-1 Household and similar electrical appliances-Safety- Part 1: General requirements, third edition (1991-04) y su modificación 1 (2004 -03) y las desviaciones nacionales respecto a dicha norma internacional se encuentran incluidas en la norma NMX-J-521/1-ANCE-1999.

#### 15. Transitorios

**PRIMERO.-** La presente norma oficial mexicana una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación y a su entrada en vigor, cancelará y sustituirá a la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2001.

**SEGUNDO.-** La presente norma oficial mexicana una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor 180 días naturales después de dicha publicación y a partir de esta fecha todos los acondicionadores de aire tipo cuarto, comprendidos en el campo de aplicación de esta norma oficial mexicana, deben ser certificados con base en la misma.

**TERCERO.-** Los acondicionadores de aire tipo cuarto con certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma oficial mexicana, por un organismo de certificación acreditado y aprobado, podrán comercializarse hasta agotar el inventario del producto amparado por el certificado.

**CUARTO.-** No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 para obtener el certificado de cumplimiento con la NOM-021-ENER/SCFI-2008, si así le interesa al comercializador.


Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 2 de junio de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos y Director General de la Conae, **Juan Cristóbal Mata Sandoval**.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio y Director General de la Dirección General de Normas, **Francisco Ramos Gómez**.- Rúbrica.

#### APENDICE A

##### Normativo Tipos de calorímetros

Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado

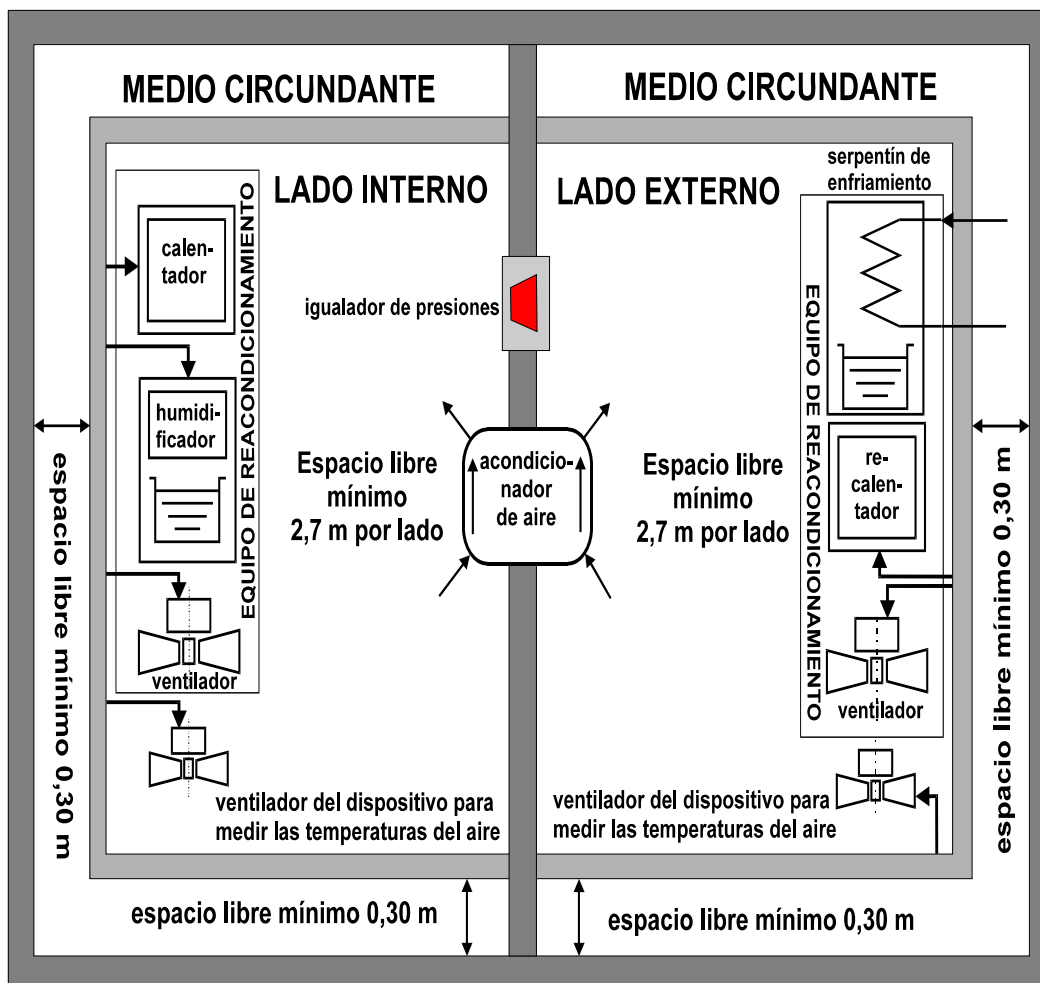


A.1 Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado

La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentran rodeados por el medio circundante, inciso 4.26 y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado. En la figura 1 se muestran sus características y equipos requeridos para la prueba.

El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la cámara de aire, deben ser de por lo menos 0,30 m.

Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado

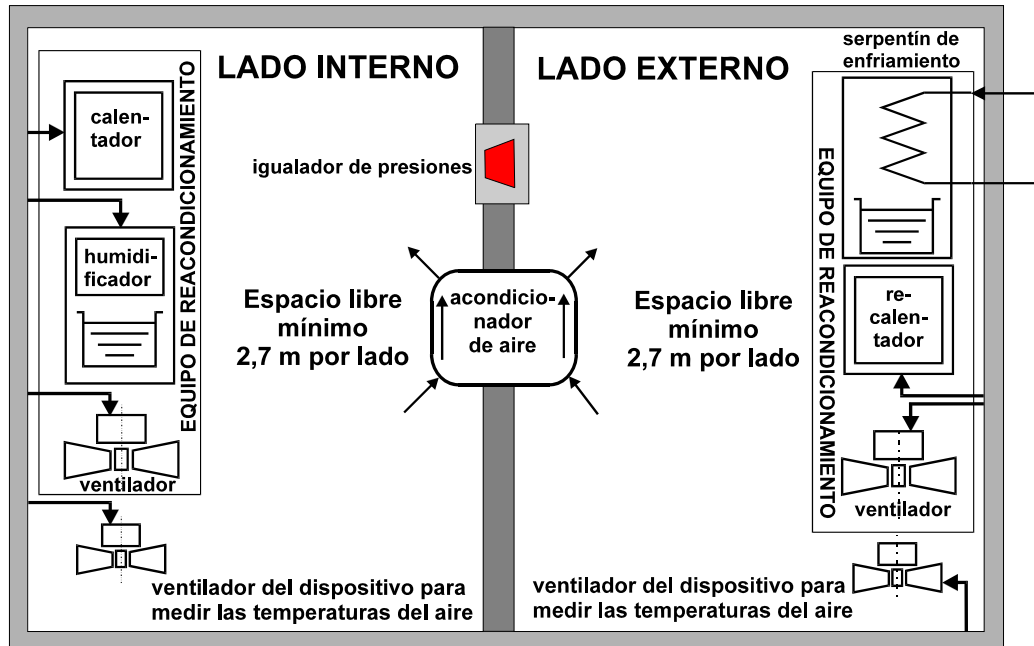

### A.2 Calorímetro de cuarto tipo calibrado

En este caso el medio circundante es el medio ambiente en donde se encuentra el calorímetro, el cual se debe controlar. En la figura 2 se muestran sus características.

Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, inciso 4.23, el cual debe garantizar que durante la calibración del calorímetro y en el desarrollo de la prueba se mantenga una presión diferencial estática entre los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa.

## APENDICE B

### Normativo

#### Calibración del Calorímetro

La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por unidad de temperatura ( $K = \Phi/\Delta t$ ; W/ °C) a través de la pared divisoria y del resto de paredes, techos y pisos que separan a cada lado del calorímetro, del medio ambiente o del medio circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura. Este valor de calor que se fuga a través de paredes, techo y piso se considera en el cálculo del efecto neto total de enfriamiento del aparato sometido a prueba. La calibración del calorímetro se realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios en la instalación. La calibración del calorímetro de cuarto tipo calibrado o tipo ambiente balanceado, consta de los siguientes pasos:

- Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta obtener una temperatura de por lo menos 11°C por encima de la temperatura del medio ambiente, del medio circundante y del lado externo. La variación de las temperaturas no debe exceder en  $\pm 1^\circ\text{C}$  durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones.
- Se mide la potencia eléctrica del calentador eléctrico.
- Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta que su temperatura se iguale a la temperatura del lado interno, manteniendo aquí también un diferencial de temperatura de por lo menos 11°C respecto al medio ambiente o al medio circundante.

La variación de las temperaturas no debe exceder en  $\pm 1^\circ\text{C}$  durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones.

- Se mide la potencia eléctrica del calentador del lado interno y la del calentador del lado externo del cuarto.
- Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del calorímetro, restando las potencias eléctricas registradas en el calentador del lado interno en la primera y segunda medición ( $\Phi_a$ ).

- f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado interno, el cual es igual a la potencia eléctrica del calentador del lado interno obtenida en la segunda medición ( $\Phi_b$ ).
- g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y piso del lado externo, el cual es igual a la potencia eléctrica medida en el calentador del lado externo del calorímetro ( $\Phi_c$ ).
- h) Se determina el valor de las razones de calor fugado por unidad de temperatura (K; W/°C), para cada una de las tres secciones mencionadas en los incisos e, f y g, las cuales se denominan  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$ , respectivamente, dividiendo su valor correspondiente de calor fugado entre 11°C.
- i)  $K_a = \Phi_a / 11$  (1)  
 $K_b = \Phi_b / 11$  (2)  
 $K_c = \Phi_c / 11$  (3)

La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de  $K_a$ ,  $K_b$  y  $K_c$ . Los valores de calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo uso de las siguientes ecuaciones:

$$\Phi_{1p} = K_a \Delta t_{1p} \quad (4)$$

$$\Phi_{1r} = K_b \Delta t_{1r} \quad (5)$$

$$\Phi_{10} = K_c \Delta t_{10} \quad (6)$$

en donde:

$\Phi_{1p}$  es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en W.

$\Phi_{1r}$  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado interno, durante la prueba de eficiencia, en W.

$\Phi_{10}$  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado externo durante la prueba de eficiencia, en W.

$K_{a..c}$  son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la calibración del calorímetro, en W/°C.

y en donde los valores de  $\Delta t$  corresponden a los siguientes diferenciales de temperatura que se presenten en el calorímetro durante la prueba:

$\Delta t_{1p} = t_{bs2} - t_{bs1}$  es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo durante la prueba de eficiencia, en °C.

$\Delta t_{1r} = t_{bs3} - t_{bs1}$  es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.

$\Delta t_{10} = t_{bs2} - t_{bs3}$  es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.

Este procedimiento de calibración es válido para cualquiera de los dos tipos de calorímetros de cuarto, aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tiene importancia el calor fugado a través de la pared divisoria ( $\Phi_{1p}$ ). La calibración del calorímetro puede realizarse también invirtiendo el orden de calentamiento de los cuartos. También puede calibrarse el calorímetro enfriando los cuartos 11°C por debajo de la temperatura del medio ambiente o circundante y usando una metodología de calibración similar a la del calentamiento.

## APENDICE C

### Normativo

#### Nomenclatura de magnitudes a registrarse durante la prueba

#### VARIOS

$p_{bar}$  Presión barométrica, en Pa.

#### EN LA PARED DIVISORIA

$\Delta p_{12}$  Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa.

$qm_{12}$  Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s.

$P_{12}$  Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igualador de las presiones del lado interno y externo.

**EN EL LADO INTERNO DEL CALORIMETRO**

|           |                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $q_{m_i}$ | Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el tanque en el equipo de reacondicionamiento, en kg/s. |
| $P_{C1}$  | Potencia eléctrica de entrada al calentador del equipo de reacondicionamiento, en W.                                              |
| $P_{H1}$  | Potencia eléctrica de entrada al humidificador del equipo de reacondicionamiento, en W.                                           |
| $P_{T1}$  | Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W.             |
| $P_{V1}$  | Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W.                                              |
| $t_{qm1}$ | Temperatura del agua de entrada al humidificador o la del tanque del equipo de reacondicionamiento, en °C.                        |
| $t_{bh1}$ | Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C.                                        |
| $t_{bs1}$ | Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C.                                          |
| $t_{bhs}$ | Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador del lado interno, ver figuras C1 y C2, en °C.                    |

**EN EL LADO EXTERNO DEL CALORIMETRO**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_{C2}$   | Potencia eléctrica de entrada al recalentador del equipo de reacondicionamiento, en W.                                |
| $P_{T2}$   | Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W. |
| $P_{V2}$   | Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en W.                                  |
| $t_{qms1}$ | Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C.             |
| $t_{qms2}$ | Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C.              |
| $t_{bh2}$  | Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C.                            |
| $t_{bs2}$  | Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C.                              |
| $q_{m_s}$  | Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en kg/s.                             |
| $t_{qm3}$  | Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C.                                  |


**EN EL APARATO SOMETIDO A PRUEBA**

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| $I$ | Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A.      |
| $P$ | Potencia eléctrica total de entrada del acondicionador, en W. |
| $V$ | Tensión aplicada al acondicionador, en V.                     |


**EN EL MEDIO AMBIENTE O CIRCUNDANTE**

|            |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $t_{bs31}$ | Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento interno en el calorímetro). |
| $t_{bs32}$ | Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado externo, en °C (promedio de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento externo en el calorímetro). |

**Nota:** Las potencias eléctricas de entrada a los diferentes equipos pueden también ser medidas en conjunto. Para ello se registra, por un lado, la potencia eléctrica total de entrada al lado interno del cuarto, siendo este valor equivalente al término  $\Sigma P_i$ . Por otro lado, la potencia eléctrica total de medida a la entrada del lado externo, es equivalente al término  $\Sigma P_e$ .

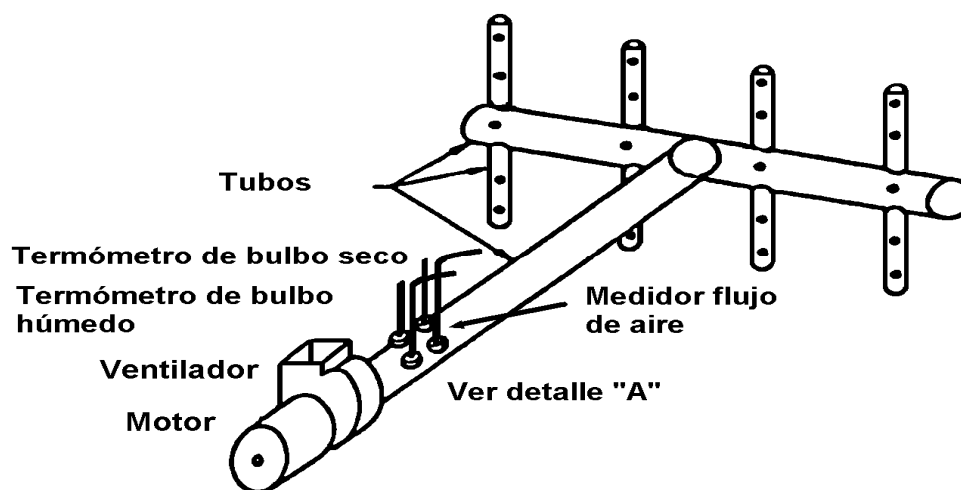

**Figura C.1** Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de reacondicionamiento.

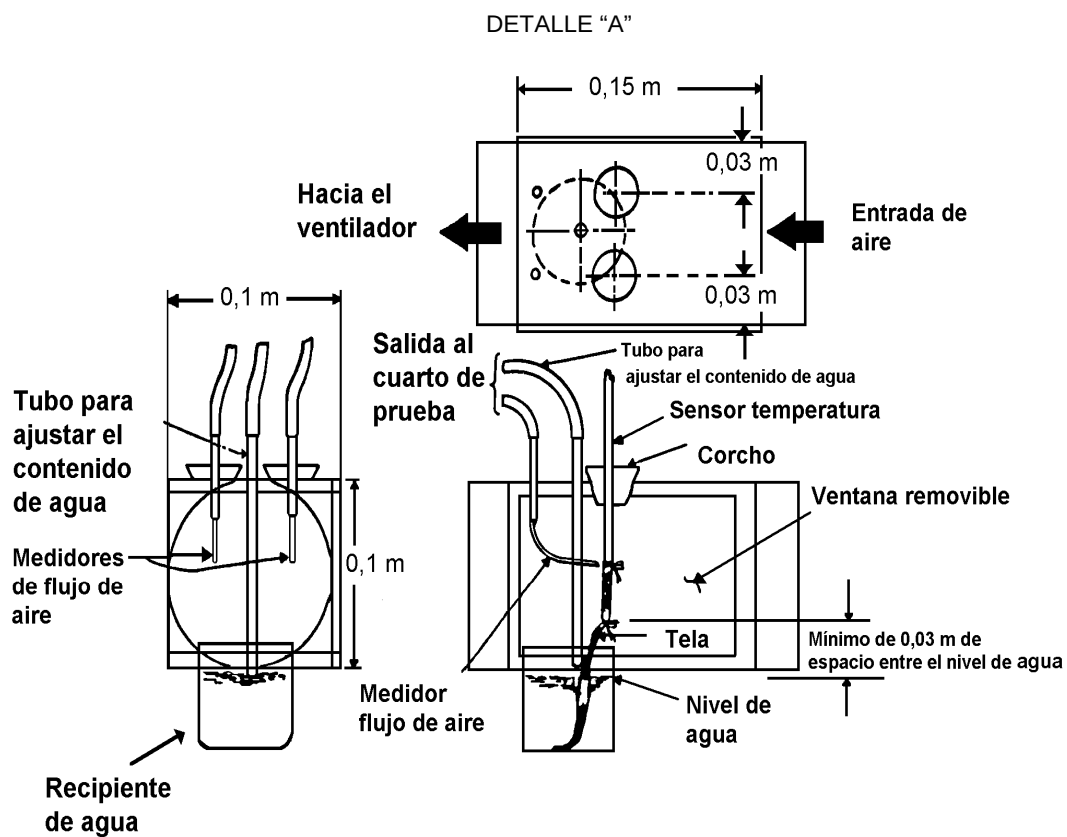

**Figura C.2** Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo

## APENDICE D

## Normativo

## Instrumentos de medición y variaciones permisibles

TABLA A.- Instrumentos de medición y grado de exactitud

| INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EXACTITUD                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TEMPERATURA</b></p> <p><u>Instrumentos:</u> Termopares, termómetros de resistencia eléctrica.</p> <p><u>Puntos de medición:</u></p> <p>Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire reacondicionado en ambos lados del calorímetro y temperatura del agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento.</p> <p>Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante.</p> <p>Todas las demás temperaturas<sup>4</sup>, incluyendo las del agua en el humidificador del lado interno del calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro.</p> | <p>± 0,05°C</p> <p>± 0,5°C</p> <p>± 0,2°C</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>PRESION</b></p> <p><u>Instrumentos:</u> Manómetros de columna líquida, transductores de presión.</p> <p><u>Puntos de medición:</u> Todos.</p> <p><u>Igualador de presión</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>± 10 Pa</p> <p>± 1Pa</p>                   |
| <p style="text-align: center;"><b>PARAMETROS ELECTRICOS</b></p> <p><u>Instrumentos:</u> Voltímetros, amperímetros, factorímetros, wáttmetros.</p> <p><u>Puntos de medición:</u> Todos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>± 0,5%</p>                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>FLUJO</b></p> <p><u>Instrumentos:</u> Placas de orificio calibrado, tubos venturi, toberas, rotámetros, medidores de flujo externos magnéticos.</p> <p><u>Punto de medición:</u></p> <p>Flujo de agua en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire.</p> <p>Cantidad (ya sea en masa o volumen) o flujo de agua en el humidificador y deshumidificador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>± 2%</p> <p>± 5%</p>                       |

Tabla B.- Variaciones permisibles en las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro

|              | Magnitud de operación                              | Variación Tipo A | Variación Tipo B |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>AIRE</b>  | Temperaturas en ambos lados del cuarto             |                  |                  |
|              | bulbo seco                                         | ± 0,3°C          | ± 0,6°C          |
|              | bulbo húmedo                                       | ± 0,2°C          | ± 0,4°C          |
|              | Temperaturas en el ambiente balanceado circundante |                  |                  |
|              | bulbo seco                                         | ± 0,6°C          | ± 1°C            |
| <b>AGUA</b>  | bulbo húmedo                                       | ± 0,3°C          | ± 0,6°C          |
|              | Flujo de aire                                      | ± 5%             | ± 10%            |
|              | Serpentín de enfriamiento                          |                  |                  |
| <b>OTROS</b> | Temperatura                                        | ± 0,1°C          | ± 0,2°C          |
|              | Flujo de agua                                      | ± 1%             | ± 2%             |
| <b>OTROS</b> | Tensión eléctrica                                  | ± 1%             | ± 2%             |
|              | Frecuencia                                         | ± 0,8%           | ± 0,8%           |
|              | Diferencia de presiones estáticas                  | ± 0,5 Pa         | ± 1 Pa           |

Variación Tipo A:

Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada.

Variación Tipo B:

Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada.

En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de temperatura deben exceder al doble de la exactitud especificada.



**Tabla B.- Equivalencias de unidades para los valores de REE**

|                          |
|--------------------------|
| 2,34 W/W = 8,0 [BTU/h]/W |
| 2,40 W/W = 8,2 [BTU/h]/W |
| 2,49 W/W = 8,5 [BTU/h]/W |
| 2,58 W/W = 8,8 [BTU/h]/W |
| 2,64 W/W = 9,0 [BTU/h]/W |
| 2,84 W/W = 9,7 [BTU/h]/W |
| 2,87 W/W = 9,8 [BTU/h]/W |

**Tabla C.- Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las condiciones de prueba en el calorímetro**

| Parámetro                    | Valor         |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura del lado interno |               |
| Bulbo seco                   | 27°C (80,6°F) |
| Bulbo húmedo                 | 19°C (66,2°F) |
| Temperatura del lado externo |               |
| Bulbo seco                   | 35°C (95°F)   |
| Bulbo húmedo                 | 24°C (75,2°F) |

**APENDICE G****Informativo****Circuito para medición de corrientes de fuga  
(Informativo)**

Un circuito básico para la medición de corriente de fuga de acuerdo con el inciso 8.2.8.2, se indica en la figura 1 de este apéndice.


El circuito comprende un rectificador dispuesto con diodos de germanio D y un medidor de bobina móvil M, resistencias y un capacitor C para el ajuste de las características del circuito y un conmutador S para ajustar el intervalo de corrientes del instrumento.

El intervalo más sensitivo del instrumento completo no debe exceder de 1 mA; intervalos mayores son obtenidos por la derivación de la bobina del medidor, por resistencias no inductivas  $R_s$  y simultáneamente ajustando las resistencias en serie  $R_v$ , tal como para mantener la resistencia total  $R + R_v + R_m$  del circuito al valor especificado.

Los puntos de calibración básica, a una frecuencia senoidal de 60 Hz, son 0,25 mA, 0,5 mA y 0,75 mA.

El circuito debe ser protegido contra sobrecorrientes, pero el método seleccionado no debe afectar las características del circuito.

La resistencia  $R_m$  se calcula de la caída de tensión medida a través del rectificador arreglado a 0,5 mA; la resistencia  $R_v$  debe ser entonces ajustada de tal forma que se obtenga la resistencia total de circuito para cada intervalo.

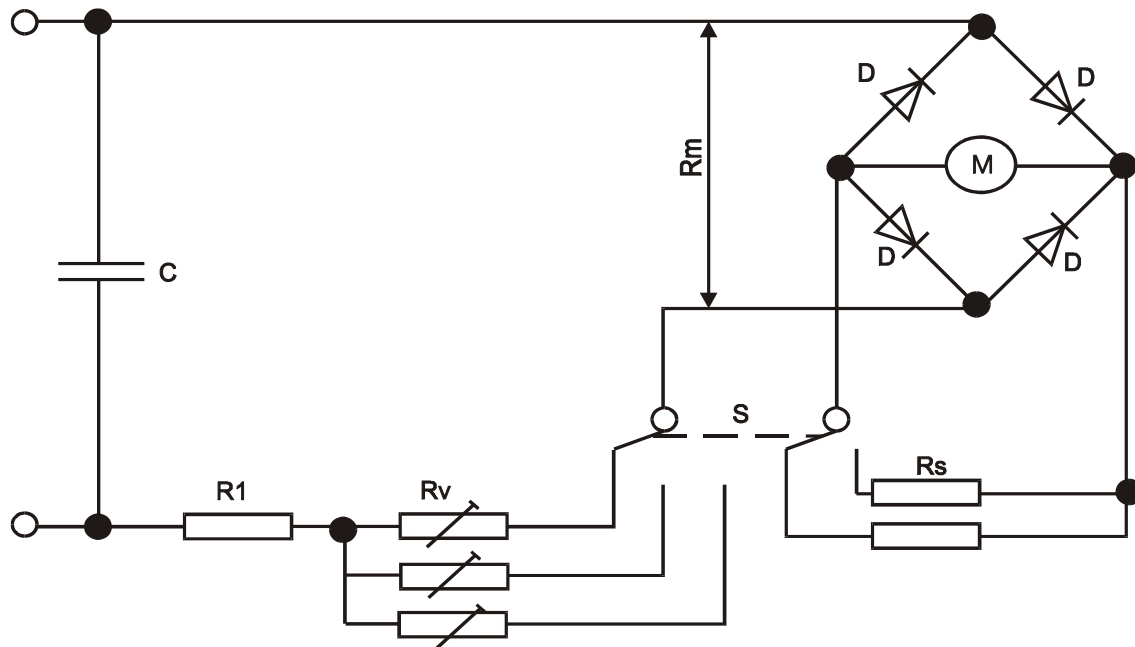

**Figura 1. Circuito para medir corriente de fuga**

Diodos de germanio son usados, porque éstos tienen una menor caída de tensión que otros tipos de diodos; así se obtiene una escala más lineal; de preferencia se toman para tipos de amarre de oro. Las características de los diodos pueden ser seleccionadas tal como para satisfacer el intervalo máximo deseado del instrumento completo; sin embargo, este intervalo no debe de exceder de 25 mA, porque los diodos aceptables para corrientes mayores tienen una mayor caída de tensión.

Se recomienda que el conmutador sea arreglado para que regrese automáticamente a la posición que del intervalo de corriente más alta, a fin de evitar dañar el instrumento involuntariamente.

El capacitor puede ser hecho a partir de una selección de capacitores que tengan valores preferidos, utilizando un arreglo, serie/paralelo.

**RESPUESTA a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-017-ENER/SCFI-2005, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba, publicado el 21 de enero de 2008.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Secretaría de Economía.

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS AL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-ENER/SCFI-2005, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO DE LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTADAS. LIMITES Y METODOS DE PRUEBA.

JUAN CRISTOBAL MATA SANDOVAL, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y FRANCISCO RAMOS GOMEZ Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio y Director General de Normas, con fundamento en los artículos 33 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y IV, 39 fracción V, 40 fracciones I, X y XII, 44 párrafo cuarto, 47 fracciones II y III, párrafo penúltimo y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 31 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c, 34 fracción XXII y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; 3o. fracciones I, X y XII del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y 1o. del Acuerdo por el que se delega en favor del Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, las facultades para presidir el Comité Consultivo Nacional de

Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, así como expedir las normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre y 29 de octubre de 1999 respectivamente, y 19 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publica las respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana conjunta PROY-NOM-017-ENER/SCFI-2005, EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO DE LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS. LIMITES Y METODOS DE PRUEBA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008.

| PROMOVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Carlos Masallach Irlles, Ingeniero Mecánico Electricista</b></p> <p><b>Fecha de recepción: 12-02-2008</b></p> <p>2. Campo de aplicación.</p> <p>Tensiones de alimentación: de 100 V a 277 V c.a. ¿se refiere a tensiones fase-neutro? ¿tensión universal?; 50 Hz. ¿en México?</p> <p>Debe explicitarse tanto para el beneficio y Protección del consumidor general como para cumplir con el espíritu de la NOM las características precisas para la aplicación de la LFCA en base con rosca E26 / E27. Y aprovechando para dictaminar ¿cuál de las dos variantes es la Normalizada?</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La norma, en su campo de aplicación, establece claramente que aplica a todas las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), sin envoltente, con envoltente y con reflector integrado, con base Edison E12, E14, E26, E27, E39, E40 y con base tipo bayoneta B22, en tensiones de alimentación de 100 V a 277V c.a. y 50 Hz o 60 Hz, que se fabriquen, importen o comercialicen en México.</p> <p>El objetivo es que ninguna LFCA que se comercialice en México se excluya del campo de aplicación. Con relación a las bases se están considerando todas las que a la fecha se conocen y comercializan en México.</p> |
| <p>1. Referencias.</p> <p>Falta la correspondiente a MNX-J-098 (ex NOM-J-098) las Tensiones Normalizadas en México continúan siendo las mismas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Debido a que en ninguna parte del proyecto de norma se indica que es necesario consultar la Norma Mexicana NMX-J-098.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4.12. Tensión nominal.</p> <p>Tensión nominal. La indicada por el fabricante o comercializador en el marcado del producto.</p> <p>NO ES ACEPTABLE, para productos que se pretenda que sean utilizados dentro del territorio nacional, a menos que se establezcan excepciones, límites explícitos y claramente identificables por el público en general.</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La tensión nominal, como se establece en la definición, es "la indicada por el fabricante o comercializador en el marcado del producto", para fines de identificación del mismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>4.13. Tensión de prueba.</p> <p>¿Se pretende acaso certificar LFCA aptas para ser utilizadas en los diversos sistemas de distribución eléctrica del mundo? Y nuevamente ¿tensiones fase-neutro?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La tensión de prueba, como se establece en la definición, puede ser de 120V, 127V, 220V, 240V, 254V o 277V, obviamente en concordancia con la tensión nominal del producto marcada por el fabricante o comercializador. Ver tabla 5 de la norma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tiempo mínimo de vida útil. ¿? Y no necesario inventar nada ya existen pruebas aceptadas internacionalmente para valuarlo y certificarlo o continuará siendo un parámetro formulado "A CRITERIO".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La vida promedio de las LFC es una especificación de calidad del producto, que no es posible exigir en una norma oficial mexicana, por lo que este requisito se elimina del inciso 10.2.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio.</b></p> <p>Fecha de recepción: 29-02-2008</p> <p>Índice. El punto 10 del índice es incorrecto, toda vez de hace referencia a "Etiquetado y Marcado", debiendo ser "Información Comercial".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La información del capítulo 10. Marcado, no incluye todos los requisitos de Información Comercial que se obliga en la NOM-024-SCFI, por lo que no es posible hacer dicha referencia; sin embargo, la NOM-024-SCFI se incluirá en el Capítulo 3. Referencias, para que se cumpla en adición a lo indicado en el capítulo 10.</p>                                                                                               |
| <p>Expresiones de medida.</p> <p>Se deberá adecuar las expresiones de medida de conformidad con la "NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En donde se señala la palabra grados, se deberá cambiar por el símbolo <u>°</u>.</li> <li>• Los símbolos que indiquen alguna expresión deberán estar precedidos de un espacio, v.g. <u>30°C</u>.</li> <li>• En donde se señale la palabra rango se deberá modificar por la palabra <b>intervalo</b>.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se realizaron las modificaciones en el proyecto de norma: donde dice "grados" se cambio por su símbolo " ° ", en lugar de la palabra "rango" se usó "intervalo" y se revisó que todos los símbolos estén precedidos de un espacio.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>Apartado 10 Marcado.- En dicho apartado se deberán hacer las siguientes aclaraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.1, subinciso a), señala que deberán traer en la etiqueta el nombre del fabricante por la organización responsable del producto, en este caso queda la duda respecto de que si sólo pueden ser organizaciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>10.1.1 Las LFCA contenidas ...</p> <p><b>a)</b> El nombre del fabricante o la marca registrada u otra marca descriptiva por la que la <b>organización responsable</b> del producto pueda identificarse;</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.1.1</b> Las LFCA contenidas ...</p> <p><b>a)</b> El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En el inciso 10.1.3, se indica Si un dispositivo está marcado con un factor de distorsión armónica o una distorsión total armónica, la cantidad no debe exceder los valores que se miden como se describe en la prueba de distorsión armónica, en este caso No se indica que esto sea obligatorio, por otro lado la especificación debe estar en ese apartado.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Este requisito no es obligatorio por lo tanto no puede incluirse en una norma oficial mexicana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>En el inciso 10.1.4. se señala Una LFCA puede marcarse con el factor de potencia si cumple con 6.2.1. Una LFCA puede marcarse como "alto factor de potencia" o "hpf" si el factor de potencia que se calcula es 0,9 o mayor, si es un dato opcional, no hay necesidad de regularlo.</p>                                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>El factor de potencia resulta importante para los efectos de la eficiencia energética, por lo que independientemente de que se incluye como un requisito voluntario de marcado es necesario que la norma contemple el método de prueba conducente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 10.2.1, subinciso a), establece que la representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste sea obvio, por lo cual se deberá hacer la aclaración de que se debe entender por obvio.</li> </ul>                                                                                                         | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...</p> <p><b>a)</b> La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste sea obvio,</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...</p> <p><b>a)</b> La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste no sea visible o identificable a simple vista por el consumidor.</p> <p>Además se incluye la definición de consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 10.2.1, subinciso e), se señala que no esté a la vista, por lo cual se deberá aclarar a la vista de quién.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ....:</p> <p><b>e)</b> Contenido cuando el producto no esté a la vista.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ....:</p> <p><b>e)</b> Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 10.2.1, subinciso f), se establece la equivalencia, pero en este caso deberá aclarar respecto de qué tipo de equivalencia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...:</p> <p><b>f)</b> Escala gráfica comparativa que indique la equivalencia, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye, con excepción de las lámparas tipo reflector, ver figura 4.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...:</p> <p><b>f)</b> Escala gráfica comparativa que indique la equivalencia <b>en potencia y flujo luminoso</b>, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye, con excepción de las lámparas tipo reflector, ver figura 4.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 10.2.1, subinciso h), se establece que en el empaque deberá contener la contraseña oficial, para lo cual se deberá señalar que de conformidad con la NOM-106-SCFI-200, en ese sentido, se deberá incluir en el apartado de referencias a la NOM-106-SCFI-2000, "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001. En atención a lo que más adelante se señala.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Se elimina el inciso h) de conformidad con el artículo 76 de la LFMN ya que esto origina un costo adicional al de certificación del producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 10.3, se indica que: El producto objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, al tener indicados los datos en el empaque y en la cubierta, no requiere de instructivos adicionales, de la redacción se infiere que en caso contrario deberá incluirlas eso implicaría que de omitirse algún dato también cumpliría, por lo cual se deberá considerar también las garantías, tal y como lo establece la NOM-024-SCFI.</li> </ul>                                     | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La información del capítulo 10. Marcado, no incluye todos los requisitos de Información Comercial que se obliga en la NOM-024-SCFI, por lo que no es posible hacer dicha referencia; sin embargo, la NOM-024-SCFI se incluirá en el Capítulo 3. Referencias, para que se cumpla en adición a lo indicado en el capítulo 10.</p> <p>Así mismo al incluirse en el punto 10. Marcado, en este proyecto de norma, los aspectos de uso y manejo del producto no es necesario el uso de instructivos adicionales y en ningún inciso se habla de garantías las cuales están reguladas en la NOM-024-SCFI-1998.</p>      |
| <p>Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).- En dicho apartado se deberán hacer las siguientes adecuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el punto 12.1 Objetivo se señala que el PEC se establece para facilitar y orientar, por lo cual se entiende que dicho procedimiento es de carácter informativo y no obligatorio, por lo cual se deberá aclarar dicha situación.</li> </ul>                                                                                                             | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), se establece <b>para facilitar y orientar</b> a los organismos de certificación .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>A que diga:</b></p> <p>Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), establece <b>los lineamientos a seguir por</b> los organismos de certificación, independientemente de los que en su caso determine la autoridad competente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.3.1 Autoridad Competente se establece que será la Secretaría de Energía, sin embargo cabe señalar que ésta es una norma conjunta entre dicha Dependencia y la Secretaría de Economía por lo cual se deberá indicar que también la Secretaría de Economía es autoridad competente.</li> </ul>                                                                        | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.3.1</b> Autoridad competente: la Secretaría de Energía (SENER); Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), conforme a sus atribuciones.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p>Autoridades competentes: la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Energía (SENER); Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) conforme a sus atribuciones.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.3.2 Certificado de Conformidad, en dicho apartado se establece que es un documento mediante el cual el organismo de certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple con las especificaciones establecidas, de dicha redacción se entiende que se pondrán establecer condiciones al certificado.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Para lo cual se adiciona el siguiente párrafo al numeral 12.3.2.</p> <p>Para el caso de un certificado expedido con una vigencia en tiempo, el Organismo de Certificación debe comprobar que durante la vigencia del certificado el producto cumple con lo dispuesto por la norma, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho certificado.</p>                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.3.3, Especificaciones técnicas, se establece una definición que pertenece al concepto de familia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La definición hace referencia a las especificaciones técnicas de los productos y no define el concepto de familia. Los criterios para seleccionar la familia contenidos en el inciso 12.5.3.2, parten de la definición de Familia de Productos, del inciso 12.3.5.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el punto 12.3.5 Familia de productos se deberá adecuar la redacción a efecto de que sea congruente con el apartado 12.5.3.2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se complementa la definición de acuerdo con el punto 12.5.3.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.3.9 Organismo de Certificación, se deberá sustituir la palabra certificación por la de Evaluación de la Conformidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>El término utilizado en el inciso 12.3.9 Organismo de Certificación, corresponde a la definición de la Ley Federal (LFMN) sobre Metrología y Normalización.</p>                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposiciones Generales. En el inciso 12.4.2, se establece que se recomienda al usuario a realizar evaluaciones periódicas del producto, por lo que con dicha redacción se entiende que la verificación del producto no será obligatoria.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se elimina el texto "Se recomienda al usuario realizar evaluaciones periódicas de sus productos para comprobar el cumplimiento con la norma", toda vez que una NOM no es un instrumento para formular recomendaciones, ya que en ella se establecen sólo obligaciones.</p> |
| <p>Procedimiento. Se deberán hacer las siguientes aclaraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.1.1, en la viñeta número 4, se establece que es representativo de la familia que se pretende certificar, por lo que bajo este concepto se está dando por aceptada la familia de productos propuesta por el solicitante</li> </ul>                                                                                                           | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Para lo cual se adiciona el siguiente párrafo a la viñeta 4 del inciso 12.5.1.1:</p> <p>El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad.</p>                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.1.2, en la viñeta número 4, se señala que: Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad, por lo cual se debe referirse a que incluya la verificación de la línea de producción respecto al cumplimiento del PROY-NOM.</li> </ul>                        | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La redacción es suficientemente clara por lo cual no requiere modificación.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.2 que señala las solicitudes de prueba de los productos, presentadas a los laboratorios de prueba, también, deben de acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia de producto que se pretende certificar, se considera que dicho que este inciso no tiene relevancia.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Con la declaración que hace bajo protesta de decir verdad, el fabricante, importador y/o comercializador está aceptando que su producto es representativo de la familia que quiere certificar, en caso de que esto no sea verdad, se puede actuar legalmente.</p>          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.3, Muestreo se debe aclarar quién estará a cargo del muestreo y en su caso de la selección de la muestra final.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>El muestreo inicial lo realiza el solicitante de acuerdo a lo establecido en el inciso 12.5.3.1, bajo protesta de decir verdad. En el caso del muestreo para la verificación lo realiza el organismo de certificación como se indica en 12.5.5.</p>                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En la tabla del inciso 12.5.3.1, se señala "Pieza de Respaldo", por lo cual se deberá aclarar a qué se refiere con respaldo, en todo caso se debe considerar las muestras testigo, en término de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para toda la tabla.</li> </ul>                                   | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>Tabla 6 ...</p> <p>Pieza de respaldo</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p>Tabla 6 ...</p> <p>Segunda muestra (De acuerdo con el artículo 102 de la LFMN)</p>                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.3.2 se establece que las lámparas fluorescentes se agrupan por familia, de dicha redacción se infiere que la agrupación es obligatoria o en todo caso deberá ser a solicitud del interesado y se debe dejar al organismo de certificación que califique si la agrupación es correcta.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Para este tipo de certificación, la agrupación por familia es obligatoria y debe realizarse de acuerdo con lo indicado en el punto <b>12.5.3.2</b></p> <p><b>Se agrega al inciso 12.5.3.2 lo siguiente:</b></p> <p>El OC debe verificar la declaración de la familia porque es una especificación de la norma.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.3.2 en la viñeta número 2, se señala para el proceso de certificación se agrupan por familia bajo los siguientes criterios Fabricarse en la misma planta productiva, con esto se estarían restringiendo las importaciones.</li> </ul>                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>Fabricarse en la misma planta productiva</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p>De la misma marca</p>                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En las tablas 7, 8 y 9 del inciso 12.5.3.2, se establecen intervalos mayores de 22 W, esto agrupa por familia a las lámparas de 19 o 22 al infinito, en todo caso se deberá evaluar los intervalos conforme se requiere mediante criterios.</li> </ul>                                                             | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta clasificación se realizó para incluir la mayor cantidad de especímenes; las potencias superiores a 22 W (19 W para LFCA con reflector) sólo se dan en casos especiales los cuales deben ser incluidos en el campo de aplicación de esta Norma.</p>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.5.1.2, no se establece la periodicidad de la verificación, la cual debería estar condicionada a las verificaciones del sistema de calidad que se apliquen.</li> </ul>                                                                                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se adiciona al final del numeral 12.5.5.1.2 que la verificación se realizará al menos una vez durante la vigencia del certificado.</p>                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.5.5.2, se establece que las verificaciones se podrán tomar espécimen de la muestra testigo, por lo cual en la tabla 6 no se establece la muestra testigo, por otro lado la segunda muestra (testigo), se verifica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>Tabla 6 ...</p> <p>Pieza de respaldo</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p>Tabla 6 ...</p> <p>Segunda muestra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>En el inciso 12.5.53. se establece se indica que el organismo de certificación para producto dictaminará la suspensión, cancelación o renovación del certificado, en este caso se deberá dejar claro en qué momento se expide el certificado y en qué condiciones.</p>                                                                               | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>El punto 12.5.5 Verificación, sólo habla de la verificación del cumplimiento del producto certificado y en el punto 12.5.1 se mencionan las condiciones para obtener el certificado de cumplimiento de un producto.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>12.6 Diversos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el inciso 12.6.1, se indica que los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la página Internet, éste sería el único medio para conseguir esa información.</li> </ul>                                                                              | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p>12.6.1 La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la entidad mexicana de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de Internet de la Secretaría de Economía.</p>                                         |
| <p>En el inciso 12.6.2, se indica que los gastos de certificación serán a cargo del usuario y de conformidad con el proyecto de</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.6.2</b> Los gastos que se originen por los servicios ....., serán a cargo <b>del usuario</b> conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>12.6.2</b> Los gastos que se originen por los servicios ....., serán a cargo <b>de la persona a quien se efectúe ésta</b>, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.</p> |
| <p>NMX's en NOM'S. La referencia de Normas Mexicanas (NMX) en NOM's es un asunto que merece una revisión cuidadosa, toda vez que estándares voluntarios como las NMXs se convierten en obligatorios una vez que se refieren en las NOMs</p>                                                                                                             | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>como requerimientos obligatorios para la certificación. Algunos de los problemas que pueden derivarse de esta práctica son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se permite que los organismos privados que elaboran las NMX modifiquen las NOMs sin enfrentar el proceso de revisión de las NOM por parte de la autoridad, y sin consulta pública. Lo anterior le resta cierta transparencia al proceso de emisión de las NOMs, e indirectamente delega autoridad regulatoria del gobierno hacia entes privados que obtienen ingresos por la reproducción de las NMX's.</li> <li>2. Se imponen a los productores y consumidores costos adicionales para cumplir con la NOM cuando, simultáneamente, se exige el cumplimiento íntegro de la NOM y la(s) NMX's.</li> <li>3. Las NMX's y las NOM's son instrumentos de naturaleza distinta que pudieran buscar objetivos diferentes (Regular los productos finales y su desempeño, en vez de la calidad y el proceso de manufactura, entre otros).</li> </ol> <p>Esta práctica puede resultar efectiva, siempre y cuando se cuide la transparencia del proceso, y la referencia de NMX's en NOM sea para fines específicos, como al establecimiento de criterios de muestreo, métodos de prueba, entre otros. De otro modo, conviene incluso considerar la inclusión del texto completo de la NMX en la NOM.</p> | <p>El hacer referencia a una NMX dentro de una NOM está permitido de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización artículo 51A, primer párrafo y el artículo 30 fracción II de su Reglamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Transitorios Cambiar el orden de los artículos transitorios y en vez de poner con números, se deberá indicar PRIMERO, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se cambiaron los números de los transitorios 1 y 2 por las palabras PRIMERO y SEGUNDO. Adicionalmente se incluyó la alternativa de publicación de aviso de existencia de infraestructura para la evaluación de la conformidad de acuerdo con la norma, en cuyo caso la norma entraría en vigor al día siguiente de la publicación en el DOF del mencionado aviso o lo que suceda primero.</p> |
| <p><b>Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.</b><br/> <b>Ing. Agustín Ary Adame Solorio, Director de Investigaciones Tecnológicas.</b><br/> <b>Fecha de recepción: 13-03-2008</b><br/> <b>En el punto 4.4</b> Conector de la lámpara. El texto no tiene concordancia el título de la definición.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>4.4 Conector de la lámpara:</b></p> <p>partes vivas -cualquier parte conductora donde la tensión que se mide es mayor que 30 V valor eficaz o 42,4 V pico (entre partes de polaridad opuesta) a tierra.</p>                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>4.4 Partes vivas del conector de la lámpara:</b> cualquier parte conductora donde la tensión que se mide es mayor que 30 V valor eficaz o 42,4 V pico (entre partes de polaridad opuesta) a tierra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>DEFINIR:</p> <p>- Pieza de respaldo incluyendo su destino después de otorgado el certificado.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Debido a que se cambió el término pieza de respaldo por el de segunda muestra de acuerdo con el comentario emitido por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas al Comercio.</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>En el punto 6.2.1.1 ¿SE DEBEN MARCAR LA CORRIENTE Y LA POTENCIA DE ENTRADA?</b></p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...:</p> <p>d) Datos eléctricos nominales de tensión de entrada, frecuencia y potencia</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.2.1</b> Los empaques de las LFCA ...:</p> <p>d) Datos eléctricos nominales de tensión de entrada, <b>intensidad de corriente eléctrica</b>, frecuencia y potencia.</p> |
| <p><b>En el punto 6.2.10 Resistencia al calor</b></p> <p>El acondicionamiento del equipo que se describe en 8.3.11.2, .....se debe decidir si es</p> <p>¿Especimen o LFCA?</p>                                                                                                                       | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b> LFCA</p> <p><b>A que diga:</b> Especimen de prueba.</p> <p>Además se incluirá la definición en el punto 4. Definiciones.</p> <p><b>Especimen de prueba:</b> LFCA completa o parte de ésta, en la que se asegure que las condiciones de prueba no son significativamente diferentes de aquellas que ocurren en condiciones de uso normal.</p>       |
| <p><b>En el punto 6.2.10 Resistencia al calor; inciso: c)</b> causar una condición que resulte en que el equipo no cumpla con los requisitos de liberación de esfuerzo del cordón de alimentación, si aplica. ¿No se establecen los requisitos y métodos de la prueba de liberación de esfuerzo?</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se elimina el inciso c) ya que esta prueba se aplica a lámparas circulares y este tipo de lámparas no están incluidas en el campo de aplicación de la norma.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8.3 Seguridad POR QUE NO SE PONE COMO REFERENCIA LA NORMA ANCE Y SE ELIMINAN LOS INCISOS COMO SE REALIZO PARA EFICIENCIA ENERGETICA.</b></p>                                                                                                             | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Cuando se elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio del PROY-NOM-017-ENER/SCFI no existía la NMX y la COFEMER emitió el dictamen final del proyecto de norma sin hacer tal referencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>8.3.2 Cálculo del factor de potencia.</b></p> <p>Donde dice: Medir la potencia de entrada, la tensión y la corriente como se indica en 6.2.1.1.</p> <p>En el punto 6.2.1.1 no indica cómo se mide la potencia de entrada, la tensión y la corriente.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b> Medir la potencia de entrada, la tensión y la corriente como se indica en 6.2.1.1.</p> <p><b>A que diga:</b> La potencia, tensión y la corriente se miden a la entrada del espécimen de prueba.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>En los puntos 8.3.8.3 y <b>8.3.8.4</b> ¿A qué tipo de LFCA se le aplica esta tensión?, ¿cuáles son los procedimientos, instrumentos, resultados?</p>                                                                                                        | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede parcialmente. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p>8.3.8.1.1 Instrumentos y equipos</p> <p>a) Fuente de alimentación que se indica en 8.3.6.1.</p> <p>8.3.8.1.2 Procedimiento</p> <p>Someter a la prueba de temperatura una LFCA que se destina para utilizarse con atenuadores, mientras opera con la fuente de alimentación que se indica en 8.3.6.1.</p> <p>8.3.8.2.1 Instrumentos y equipo</p> <p>a) Fuente de alimentación que se indica en 8.3.6.1.</p> <p>8.3.8.2.2 Procedimiento</p> <p>Una LFCA que no se destina para utilizarse en circuitos con atenuadores debe operarse mientras esté conectada a la fuente de alimentación.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p>8.3.8.1.1 Instrumentos y equipos</p> <p>a) Fuente de alimentación que tenga una distorsión de tensión menor del 0,5% e impedancia de 0,08 <math>\Omega</math> operada como se indica en <b>8.3.8.3 y 8.3.8.4</b></p> <p>8.3.8.1.2 Procedimiento</p> <p>Someter a la prueba de temperatura una LFCA que se destina para utilizarse con atenuadores, mientras opera con la fuente de alimentación <b>como se indica en 8.3.8.1.1, inciso a).</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | <p>8.3.8.2.1 Instrumentos y equipo</p> <p>a) Fuente de alimentación que tenga una distorsión de tensión menor del 0,5% e impedancia de 0,08 <math>\Omega</math> operada como se indica en 8.3.8.3 y 8.3.8.4</p> <p>8.3.8.2.2 Procedimiento</p> <p>Una LFCA que no se destina para utilizarse en circuitos con atenuadores debe operarse mientras esté conectada a la fuente de alimentación <b>como se indica en 8.3.8.2.1...</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>8.3.11 Resistencia al calor</b></p> <p>El objetivo de la prueba es verificar que las LFCA, cumplen con los requisitos de resistencia al calor que se especifican en 6.2.9.</p> <p>El inciso real es el 6.2.10</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>8.3.11 Resistencia al calor</b></p> <p>El objetivo ..... se especifican en <b>6.2.9.</b></p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>8.3.11 Resistencia al calor</b></p> <p>El objetivo ..... se especifican en <b>6.2.10</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>En el punto 10.1.1 ¿COMO SE EVALUARA QUE ES INDELEBLE?</b></p>                                                                                                                                                    | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>10.1.1 Las LFCA ..... deben marcarse en el cuerpo del producto de manera legible e indeleble con los datos .....</b></p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>10.1.1 Las LFCA ..... deben marcarse en el cuerpo del producto de manera legible e indeleble con los datos...</b></p> <p>Para indicar la forma en que se realiza la evaluación de lo indeleble se agrega el siguiente texto "Lo indeleble se verifica por inspección, frotando el marcado manualmente durante 15 segundos con un paño empapado en agua, si después de este tiempo la información es legible se determina cumplimiento de la verificación".</p> |
| <p><b>En el punto 10.2.1 inciso g) Vida promedio de la lámpara expresada en horas COMO SE DEMOSTRARA QUE ES CORRECTA</b></p>                                                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La vida promedio de las LFC es una especificación de calidad del producto, que no es posible exigir en una norma oficial mexicana, por lo que este requisito se elimina del inciso 10.2.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>12.5.1 Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de CERTIFICACION mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de</b></p>            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CERTIFICACION mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y para tal efecto, deberá presentar, <u>como mínimo</u> ¿SE LE PUEDE PEDIR MAS POR PARTE DEL ORGANISMO O LA AUTORIDAD? la siguiente documentación al organismo de certificación para producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>modifica y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b> Verificación</p> <p><b>A que diga:</b> Certificación</p> <p>Con respecto si se le puede pedir más información al solicitante de la certificación por parte del OC o la autoridad, la respuesta es No, por lo tanto se elimina del numeral 12.5.1 la frase "como mínimo".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>12.5.1.1</b> Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.</li> <li>• Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.</li> <li>• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar. ¿COMO DETERMINARA LA EMPRESA ESTA REPRESENTATIVIDAD?</li> </ul> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se modifica el texto y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.5.1.1</b> Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar.</li> </ul> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>12.5.1.1</b> Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en 12.3.5 y 12.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad.</li> </ul> <p>De igual forma se modifica el texto en la modalidad por medio del sistema de aseguramiento de la calidad.</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.5.1.2</b> Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>12.5.1.2</b> Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar de acuerdo con lo establecido en 12.3.5 y 12.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad.</li> </ul> |
| <p><b>12.5.3 Muestreo</b></p> <p><b>12.5.3.1</b> Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la tabla 6, seleccionando, del universo de modelos que se tenga por agrupación de familia dentro de la muestra a ser evaluada, los especímenes del modelo de menor potencia y mayor temperatura de color para la prueba de eficacia y los especímenes del modelo de mayor potencia para la prueba de seguridad.</p> <p>¿QUIEN REALIZARA EL MUESTREO?</p> <p>¿LOS PRODUCTOS SERAN IGUALES O SOLO DE LA MISMA FAMILIA?</p>                                                            | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>El muestreo inicial lo realiza el solicitante de acuerdo a lo establecido en el inciso 12.5.3.1, bajo protesta de decir verdad. En el caso del muestreo para la verificación lo realiza el organismo de certificación como se indica en 12.5.5.</p> <p>Los productos deberán ser de la misma familia.</p>                                                                                                                            |
| <p><b>12.5.5.2</b> Para las pruebas de verificación se debe tomar una muestra por cada cinco modelos diferentes, sin considerar la potencia ni la temperatura de color y se deben evaluar todas las pruebas aplicables al PROY-NOM, a excepción de las pruebas de condición de falla y temperatura máxima ¿POR QUE EXCLUIRLAS? En el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se pueda tomar alguno de los especímenes que forman parte de la muestra testigo, la cual consiste de 6 especímenes, tres para evaluar eficacia y tres para evaluar seguridad.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>No se requieren realizar las pruebas de condición de falla y temperatura máxima a las LFCA para pruebas de verificación, debido a que se requiere de muestras preparadas para realizar la misma.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>12.6 Diversos</b></p> <p><b>12.6.1</b> Los laboratorios de prueba y los organismos de certificación acreditados y aprobados, pueden consultarse en la página Web de la Conae, vía Internet, en la dirección: <a href="http://www.conae.gob.mx">www.conae.gob.mx</a>, sección normas oficiales mexicanas. PONER DATOS PARA LA APROBACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PARTE DE LA SE A QUIEN DEBE DIRIGIRSE (PUESTO) y DIRECCION de DGN.</p>                                                                                                                                                         | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se modifica el texto del inciso como sigue:</p> <p>12.6.1 La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la entidad mexicana de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de Internet de la Secretaría de Economía.</p>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asociación de Normalización y Certificación (ANCE).</b></p> <p><b>Fecha de recepción: 24-03-2008</b></p> <p>Debe incluirse lo siguiente:</p> <p><b>NOM-106-SCFI-2000, Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001.</b></p> <p>Justificación: el empaque de las lámparas fluorescentes compactas autobalastadas debe mostrar el uso de la contraseña oficial de acuerdo a lo indicado por la NOM-106-SCFI-2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Se elimina el inciso h) de conformidad con el artículo 76 de la LFMN ya que esto origina un costo adicional al de certificación del producto.</p>                                           |
| <p>Capítulo 8, inciso 8.2</p> <p><b>Dice:</b></p> <p><b>8.2 Eficiencia energética</b></p> <p>El método de prueba para determinar la eficacia de las lámparas debe ser el establecido en la Norma NMX-J-295-ANCE (véase 3-Referencias), sin utilizar balastro de impedancia lineal (balastro de referencia).</p> <p><b>Debe decir:</b></p> <p><b>8.2 Eficiencia energética</b></p> <p>El método de prueba para determinar la eficacia de las lámparas debe ser el establecido en <b>7.4</b> de la Norma <b>Mexicana</b> NMX-J-295-ANCE (véase 3-Referencias), sin utilizar balastro de impedancia lineal (balastro de referencia).</p> <p>Justificación: especificar puntualmente el inciso a aplicar de la norma mexicana</p>                                                                                      | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se hará la modificación propuesta.</p>                                                                                                                                                         |
| <p>Capítulo 8— adicionar un nuevo inciso con relación a la información a manifestar en el empaque descrita en el inciso 10.2.1, letra g) del presente proyecto de NOM. Este nuevo inciso debe situarse a continuación del inciso 8.2.</p> <p>Debe decir:</p> <p><b>8.3 Con el propósito de que la autoridad competente de seguimiento a la información del inciso g) de 10.2.1, debe utilizarse el método de prueba que se establece en el capítulo 10 de la Norma Mexicana NMX-J-545-ANCE (véase 3-Referencias).</b></p> <p>Como consecuencia debe incluirse entonces la referencia a la NMX-J-545-ANCE-2001 en el capítulo 3 – Referencias:</p> <p>Debe decir:</p> <p><b>NMX-J-545-ANCE-2001-Funcionamiento de las lámparas fluorescentes compactas autobalastadas-Especificaciones y métodos de prueba.</b></p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>La vida promedio de las LFC es una especificación de calidad del producto, que no es posible exigir en una norma oficial mexicana, por lo que este requisito se elimina del inciso 10.2.1.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificación: especificar el inciso a aplicar de la norma mexicana correspondiente. Dicho seguimiento no será llevado a cabo desde el punto de vista del OCP (evaluación de la conformidad) si no desde el punto de vista de quien cuida de los intereses del consumidor en relación a la vida promedio de la LFCA en horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Capítulo 10-inciso 10.2.1 h)</p> <p>Dice:</p> <p>h) Contraseña oficial</p> <p>Debe decir:</p> <p>h) Contraseña oficial (NOM), conforme a lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Se elimina el inciso h) de conformidad con el artículo 76 de la LFMN ya que esto origina un costo adicional al de certificación del producto.</p>                                  |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.2 Referencias</p> <p>Incluir la referencia a la NOM-008-SCFI-2002</p> <p>Debe incluirse lo siguiente:</p> <p><b>NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.</b></p> <p>Justificación: las unidades de medida de las lámparas fluorescentes compactas autobalastadas deben estar de acuerdo con lo indicado en la NOM-008-SCFI-2002.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta norma se menciona en el capítulo 3 Referencias.</p>                                                                                                                              |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.3.6</p> <p>Dice:</p> <p>Informe de certificación del sistema de calidad: El que otorga un organismo de certificación para producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con el PROY-NOM.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p>Eliminar el inciso y modificar la numeración de los incisos en consecuencia.</p> <p>Justificación: ya no se contempla la inclusión de la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p> |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.3.10</p> <p>Dice:</p> <p>Organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad: la persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p>Eliminar el inciso y modificar la numeración de los incisos en consecuencia.</p> <p>Justificación: ya no se contempla la inclusión de la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción.</p>                                         | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Capítulo 12-inciso 12.3.11 (antes 12.3.13)</p> <p>Dice:</p> <p>Verificación: la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con el PROY-NOM, así como el sistema de aseguramiento de la calidad, a los que se les otorgó un certificado de la conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con el PROY-NOM y del que depende la vigencia de dicha certificación.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.3.11</b> Verificación: la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con el PROY-NOM, a los que se les otorgó un certificado de la conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con el PROY-NOM.</p> <p>Justificación: ya no se contempla la inclusión de la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p>                       |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.4.2</p> <p>Dice:</p> <p>El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con el PROY-NOM, al organismo de certificación para producto y laboratorio de prueba de su preferencia, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés. Se recomienda al usuario realizar evaluaciones periódicas de sus productos para comprobar el cumplimiento con el PROY-NOM.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.4.2</b> El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con el PROY-NOM al <b>OCP</b>, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés <b>y el OCP entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto.</b> Se recomienda al usuario realizar evaluaciones periódicas de sus productos para comprobar el cumplimiento con el PROY-NOM.</p> <p>Justificación: se propone la inclusión de tales incisos para dar más claridad al procedimiento de certificación.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se hará la modificación propuesta, salvo la última parte del párrafo propuesto toda vez que una NOM no es un instrumento para formular recomendaciones, ya que en ella se establecen sólo obligaciones.</p> |
| <p>Capítulo 12-incisos 12.4.3 y 12.4.4</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p>Incluir nuevos incisos 12.4.3 y 12.4.4 que digan:</p> <p><b>12.4.3</b> Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el OCP, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato de prestación de servicios de certificación que celebra con el OCP.</p> <p><b>12.4.4</b> El solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas de común acuerdo con el OCP, con objeto de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede.</p> <p>Se hará la modificación propuesta, salvo la frase de común acuerdo con el OCP, con fundamento en los artículos 83 y 96 de la LFMN.</p> <p>Asimismo, se elimina la frase “de acuerdo a sus tiempos”</p>      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>someter a pruebas de laboratorio una muestra. Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del OCP, a partir de que el interesado haya entregado toda la información requerida, incluyendo los informes de prueba respectivos. El OCP de acuerdo a sus tiempos, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como el país de origen, modelo, clave, etc.).</p> <p>Justificación: se propone la inclusión de tales incisos para dar más claridad al procedimiento de certificación. En consecuencia, editorialmente hablando, modificar la numeración de los incisos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Capítulo 12-incisos 12.5.1 y 12.5.1.1</p> <p>Dice:</p> <p><b>12.5.1</b> Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de verificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y para tal efecto, deberá presentar, como mínimo la siguiente documentación al organismo de certificación para producto.</p> <p><b>12.5.1.1</b> Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.</li> <li>• Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.</li> <li>• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar.</li> </ul> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.5.1</b> Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante <b>se someterá</b> a la modalidad de verificación mediante pruebas periódicas al producto y para tal efecto, deberá presentar, como mínimo la siguiente documentación <b>al OCP</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.</li> <li>• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.</li> <li>• Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar.</li> <li>• <b>Especificaciones técnicas.</b></li> </ul> <p>Con esto se eliminan los incisos 12.5.1.1 y 12.5.1.2.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificación: se propone la inclusión de tales incisos para dar más claridad al procedimiento de certificación; ya no se incluye en este PEC la opción de certificación de producto bajo la modalidad de sistema de calidad en la línea de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.3.2</p> <p>Dice:</p> <p>Para el proceso de certificación, las LFCA se agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:</p> <p><b>Modificación propuesta:</b></p> <p><b>12.5.3.2</b> Para el proceso de certificación, las LFCA se <b>clasifican</b> y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se hará la modificación propuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.4.1</p> <p>Dice:</p> <p>Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.5.4.1</b> Un año a partir de la fecha de su emisión.</p> <p>Justificación: dar mejor claridad a la especificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Debido a que la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción permanece dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma, es necesario conservar la distinción de esta vigencia.</p> |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.4.2</p> <p>Dice:</p> <p>Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.</p> <p><b>Modificación propuesta:</b></p> <p>Eliminar el inciso.</p> <p>Justificación: ya no se contempla la inclusión de la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción.</p>                                                                                                                                                                      | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p>                                                                                                                            |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.5.1</p> <p>Dice:</p> <p>El organismo de certificación para producto debe realizar la verificación del cumplimiento con el PROY-NOM, de los productos certificados, durante el periodo de vigencia del certificado de acuerdo con lo siguiente:</p> <p><b>Modificación propuesta:</b></p> <p><b>12.5.5.1</b> El <b>OCP</b> debe realizar la verificación del cumplimiento con el PROY-NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez durante el periodo de vigencia del certificado, <b>tanto de manera documental como por revisión y muestreo del producto certificado.</b></p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se hará la modificación propuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.5.1.1</p> <p>Dice:</p> <p>En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: La verificación se realiza por</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede parcialmente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>muestreo a producto y por medio de seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de las pruebas referidas en la PROY-NOM, dos veces al año.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.5.5.1.1 La verificación se debe realizar en una muestra tomada como se especifica en 12.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional, dos veces al año. Las muestras deben presentarse al laboratorio de pruebas seleccionado de común acuerdo entre el interesado y el OCP.</b></p> <p>Justificación: clarificar y dar mejor descripción a la especificación del procedimiento</p>                                                                                                                                                     | <p>Se modifica el texto, salvo la frase de común acuerdo con el OCP, con fundamento en los artículos 83 y 96 de la LFMN y queda como sigue:</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.5.5.1.1</b> En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: La verificación se realiza por muestreo a producto y por medio de seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de las pruebas referidas en la NOM, dos veces al año.</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>12.5.5.1.1</b> En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: La verificación se debe realizar en una muestra tomada como se especifica en 12.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional dos veces al año. Las muestras deben presentarse al laboratorio de pruebas seleccionado por el interesado.</p> <p>De igual forma se modifica el texto en la modalidad por medio del sistema de aseguramiento de la calidad.</p> <p><b>Donde dice:</b></p> <p><b>12.5.5.1.2</b> En la modalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción: La verificación del producto se debe realizar por muestreo a producto y por medio de seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de las pruebas referidas en la NOM y la verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, ...</p> <p><b>A que diga:</b></p> <p><b>12.5.5.1.2</b> En la modalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción: La verificación se debe realizar en una muestra tomada como se especifica en 12.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional y la verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, ...</p> |
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.51.2</p> <p>Dice:</p> <p>En la modalidad con certificación por medio del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción: La verificación del producto se debe realizar por muestreo a producto y por medio de seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de las pruebas referidas en la PROY-NOM y la verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con los resultados de la última auditoría efectuada por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad acreditado.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p>Eliminar el inciso.</p> <p>Justificación: ya no se contempla la inclusión de la modalidad de certificación por sistema de calidad en línea de producción.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que no procede.</p> <p>Esta modalidad debe permanecer dentro del PEC, porque constituye una alternativa viable para obtener el certificado de cumplimiento NOM y no afecta la aplicación de la norma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Capítulo 12-inciso 12.5.5.2</p> <p>Dice:</p> <p>Para las pruebas de verificación se debe tomar una muestra por cada cinco modelos diferentes, sin considerar la potencia ni la temperatura de color y se deben evaluar todas las pruebas aplicables al PROY-NOM, a excepción de las pruebas de condición de falla y temperatura máxima. En el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se pueda tomar alguno de los especímenes que forman parte de la muestra testigo, la cual consiste de 6 especímenes, tres para evaluar eficacia y tres para evaluar seguridad.</p> <p>Modificación propuesta:</p> <p><b>12.5.5.2 La muestra para verificación, debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se probaron para la certificación.</b> Para las pruebas de verificación se debe tomar una muestra por cada cinco modelos diferentes, sin considerar la potencia ni la temperatura de color y se deben evaluar todas las pruebas aplicables al PROY-NOM, a excepción de las pruebas de condición de falla y temperatura máxima. En el caso de que algún espécimen quede inhabilitado para el desarrollo de las pruebas se pueda tomar alguno de los especímenes que forman parte de la muestra testigo, la cual consiste de 6 especímenes, tres para evaluar eficacia y tres para evaluar seguridad.</p> | <p>Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el 33 de su Reglamento, se analizó el comentario y se encontró que procede. Se hará la modificación propuesta.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

México, D.F., a 30 de junio de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, **Juan Cristóbal Mata Sandoval**.- Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio y Director General de Normas, **Francisco Ramos Gómez**.- Rúbrica.